
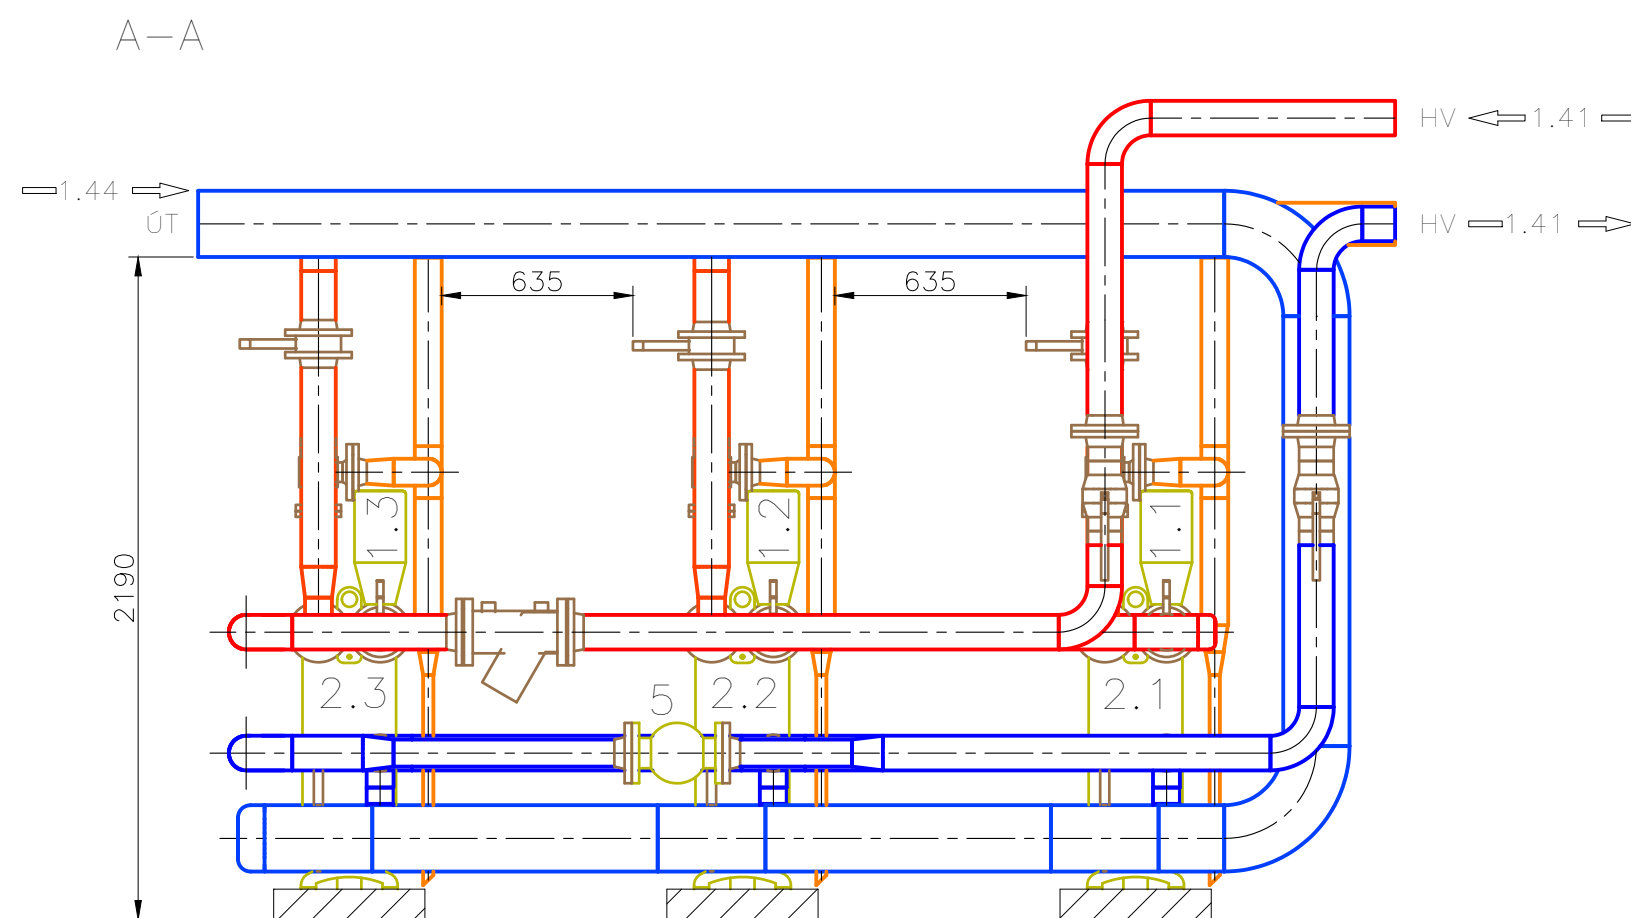


#### Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.41 Voda topná 120°C – primár
- 1.42 Voda zpětná 70°C – primár
- 1.43 Voda topná 80°C – sekundár
- 1.44 Voda zpětná 60°C – sekundár

#### Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	minimální PN	DN	Průtok (objem) m <sup>3</sup> /h (litr)	Tlak kPa
1	Regulační armatura ÚT		PN16	DN50	Kvs 40	
2	Výměník ÚT	800	PN16 / PN10			
5	Měřič tepla ÚT - primární strana		PN16	DN80x300	Qp 40	

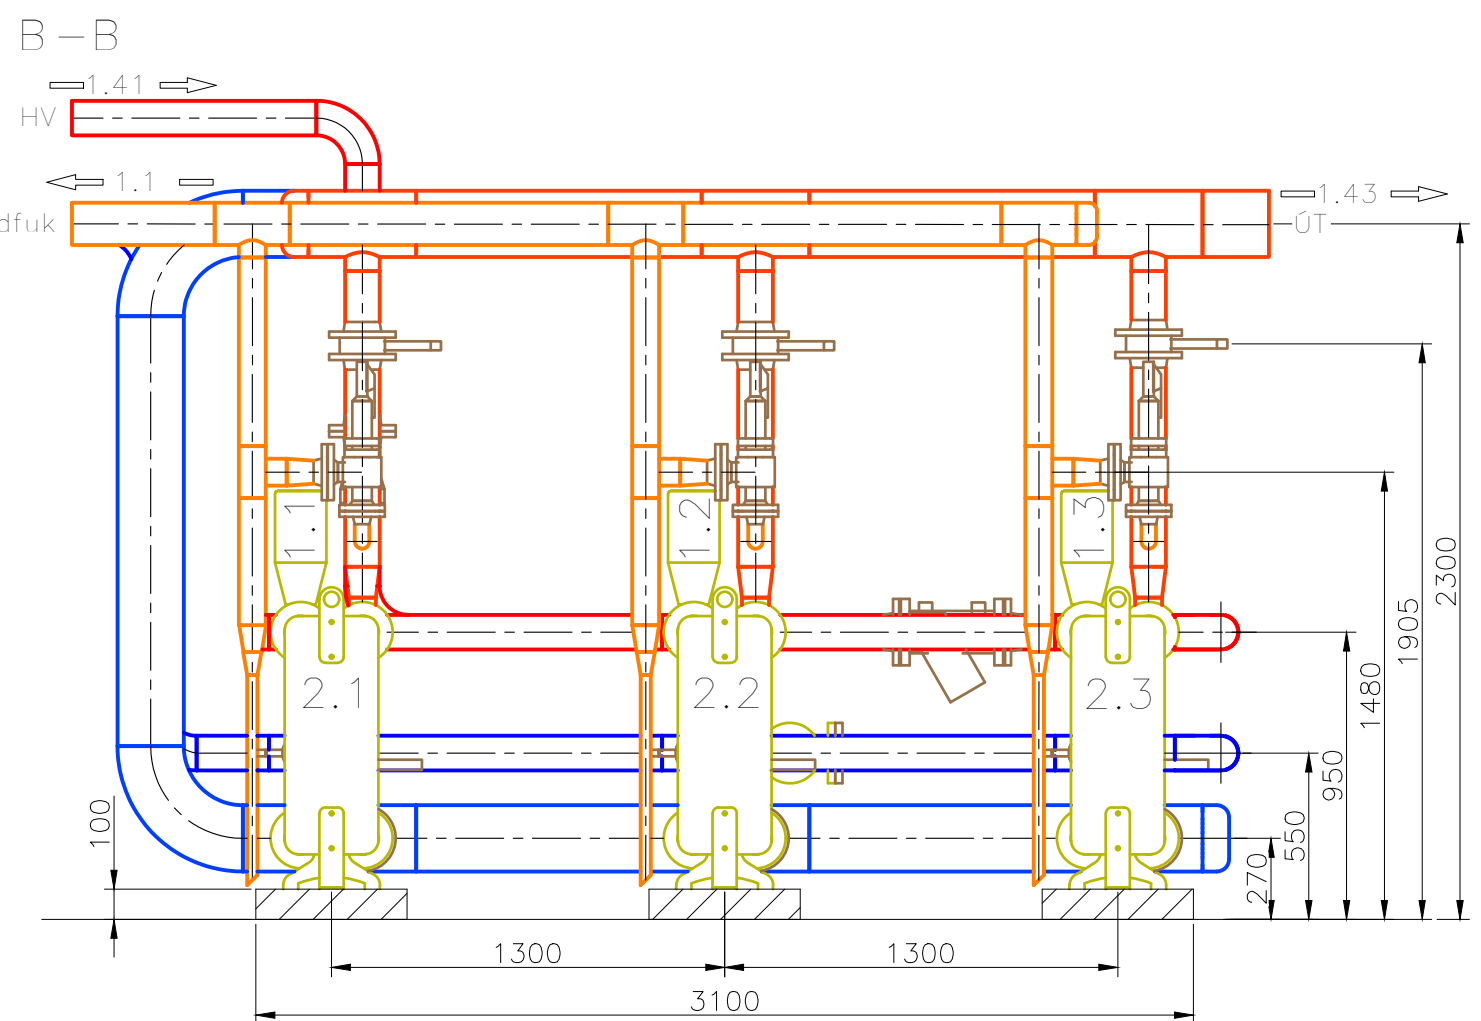

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Škrabal Jindřich	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	Datum	27. 3. 2023
		Stupeň	DPS
		Měřítko	1 : 25
Akce : Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D2 – VS2 Bída – město D2.2 – Objektové předávací stanice D2.2.5 – PS219 – 4460 – Plavecký bazén D2.2.5.1 – Technologie			
Obsah :		Poř. číslo :	Paré :
Dispozice		3	1