


Typ území
Číslo Parcely

1837/6		Zeleň		Vozovka		Zeleň		1837/1		1837/4		1845/2		1837/4		1845/8		1845/15	
1836/3	1836/1	1837/6	1837/10	1837/1	1837/4	1837/1	1837/4	1845/2	1837/4	1845/8	1837/4	1845/8	1837/4	1845/8	1837/4	1845/8	1837/4	1845/8	1845/15
1836/1																			

L3171 L3172 L3173 L3174 L3175 L3176 K347 K348 L3177 L3178 L3179 L3180

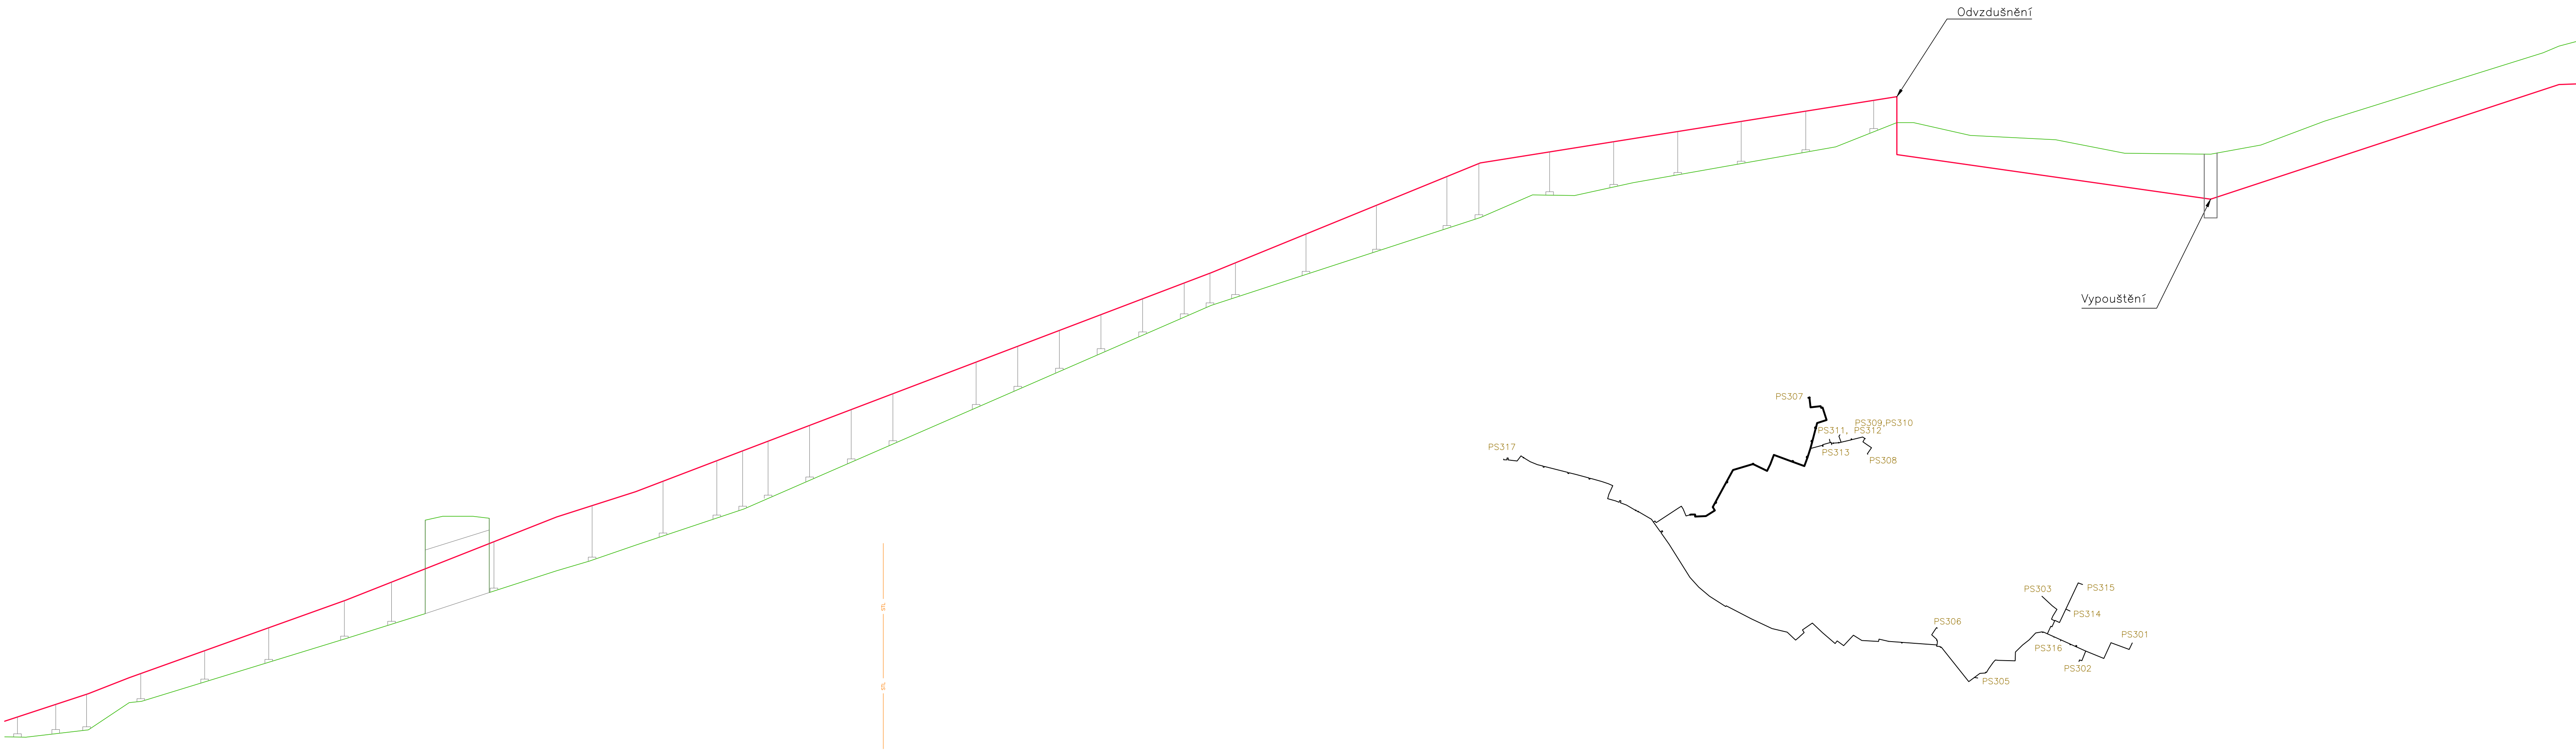

1 : 100
1 : 500

Srovnávací rovina 370.00 m.n.m													
Výška terénu [m.n.m]	374.65	373.87	374.72	376.72	378.84	379.64	380.77	387.13	388.87	392.84	391.85	395.23	
Osa potrubí [m.n.m]	374.14	375.00	375.50	377.92	380.52	381.31	382.60	388.15	391.58	393.65 391.84	390.45	394.03	
Vzdálenost lom. bodů [m]	13.06	6.39	33.82	32.93	12.34	16.91	72.98	42.01	65.06	49.00	54.39		
Spád potrubí [promile]	-65.8	-78.3	-71.6	-79.0	-64.0	-76.3	-76.0	-81.6	-31.8	20.20	-65.82		
Průměr potrubí [mm]	ø114.3/250+ø114.3/225												
Hloubka výkopu [m]											1.28	1.68	1.48
Staničení	00.00	13.06	19.45	53.27	66.19	83.10	115.44	188.43	230.44	295.50	344.50	398.89	

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Papís změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo 22-067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum 04.01.2023
Akce:		Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D7 – Neumann – Vratislavice D7.1 – InO 301.2 – Horkovod	
Obsah:		Podélný profil 6	Paré : 1