
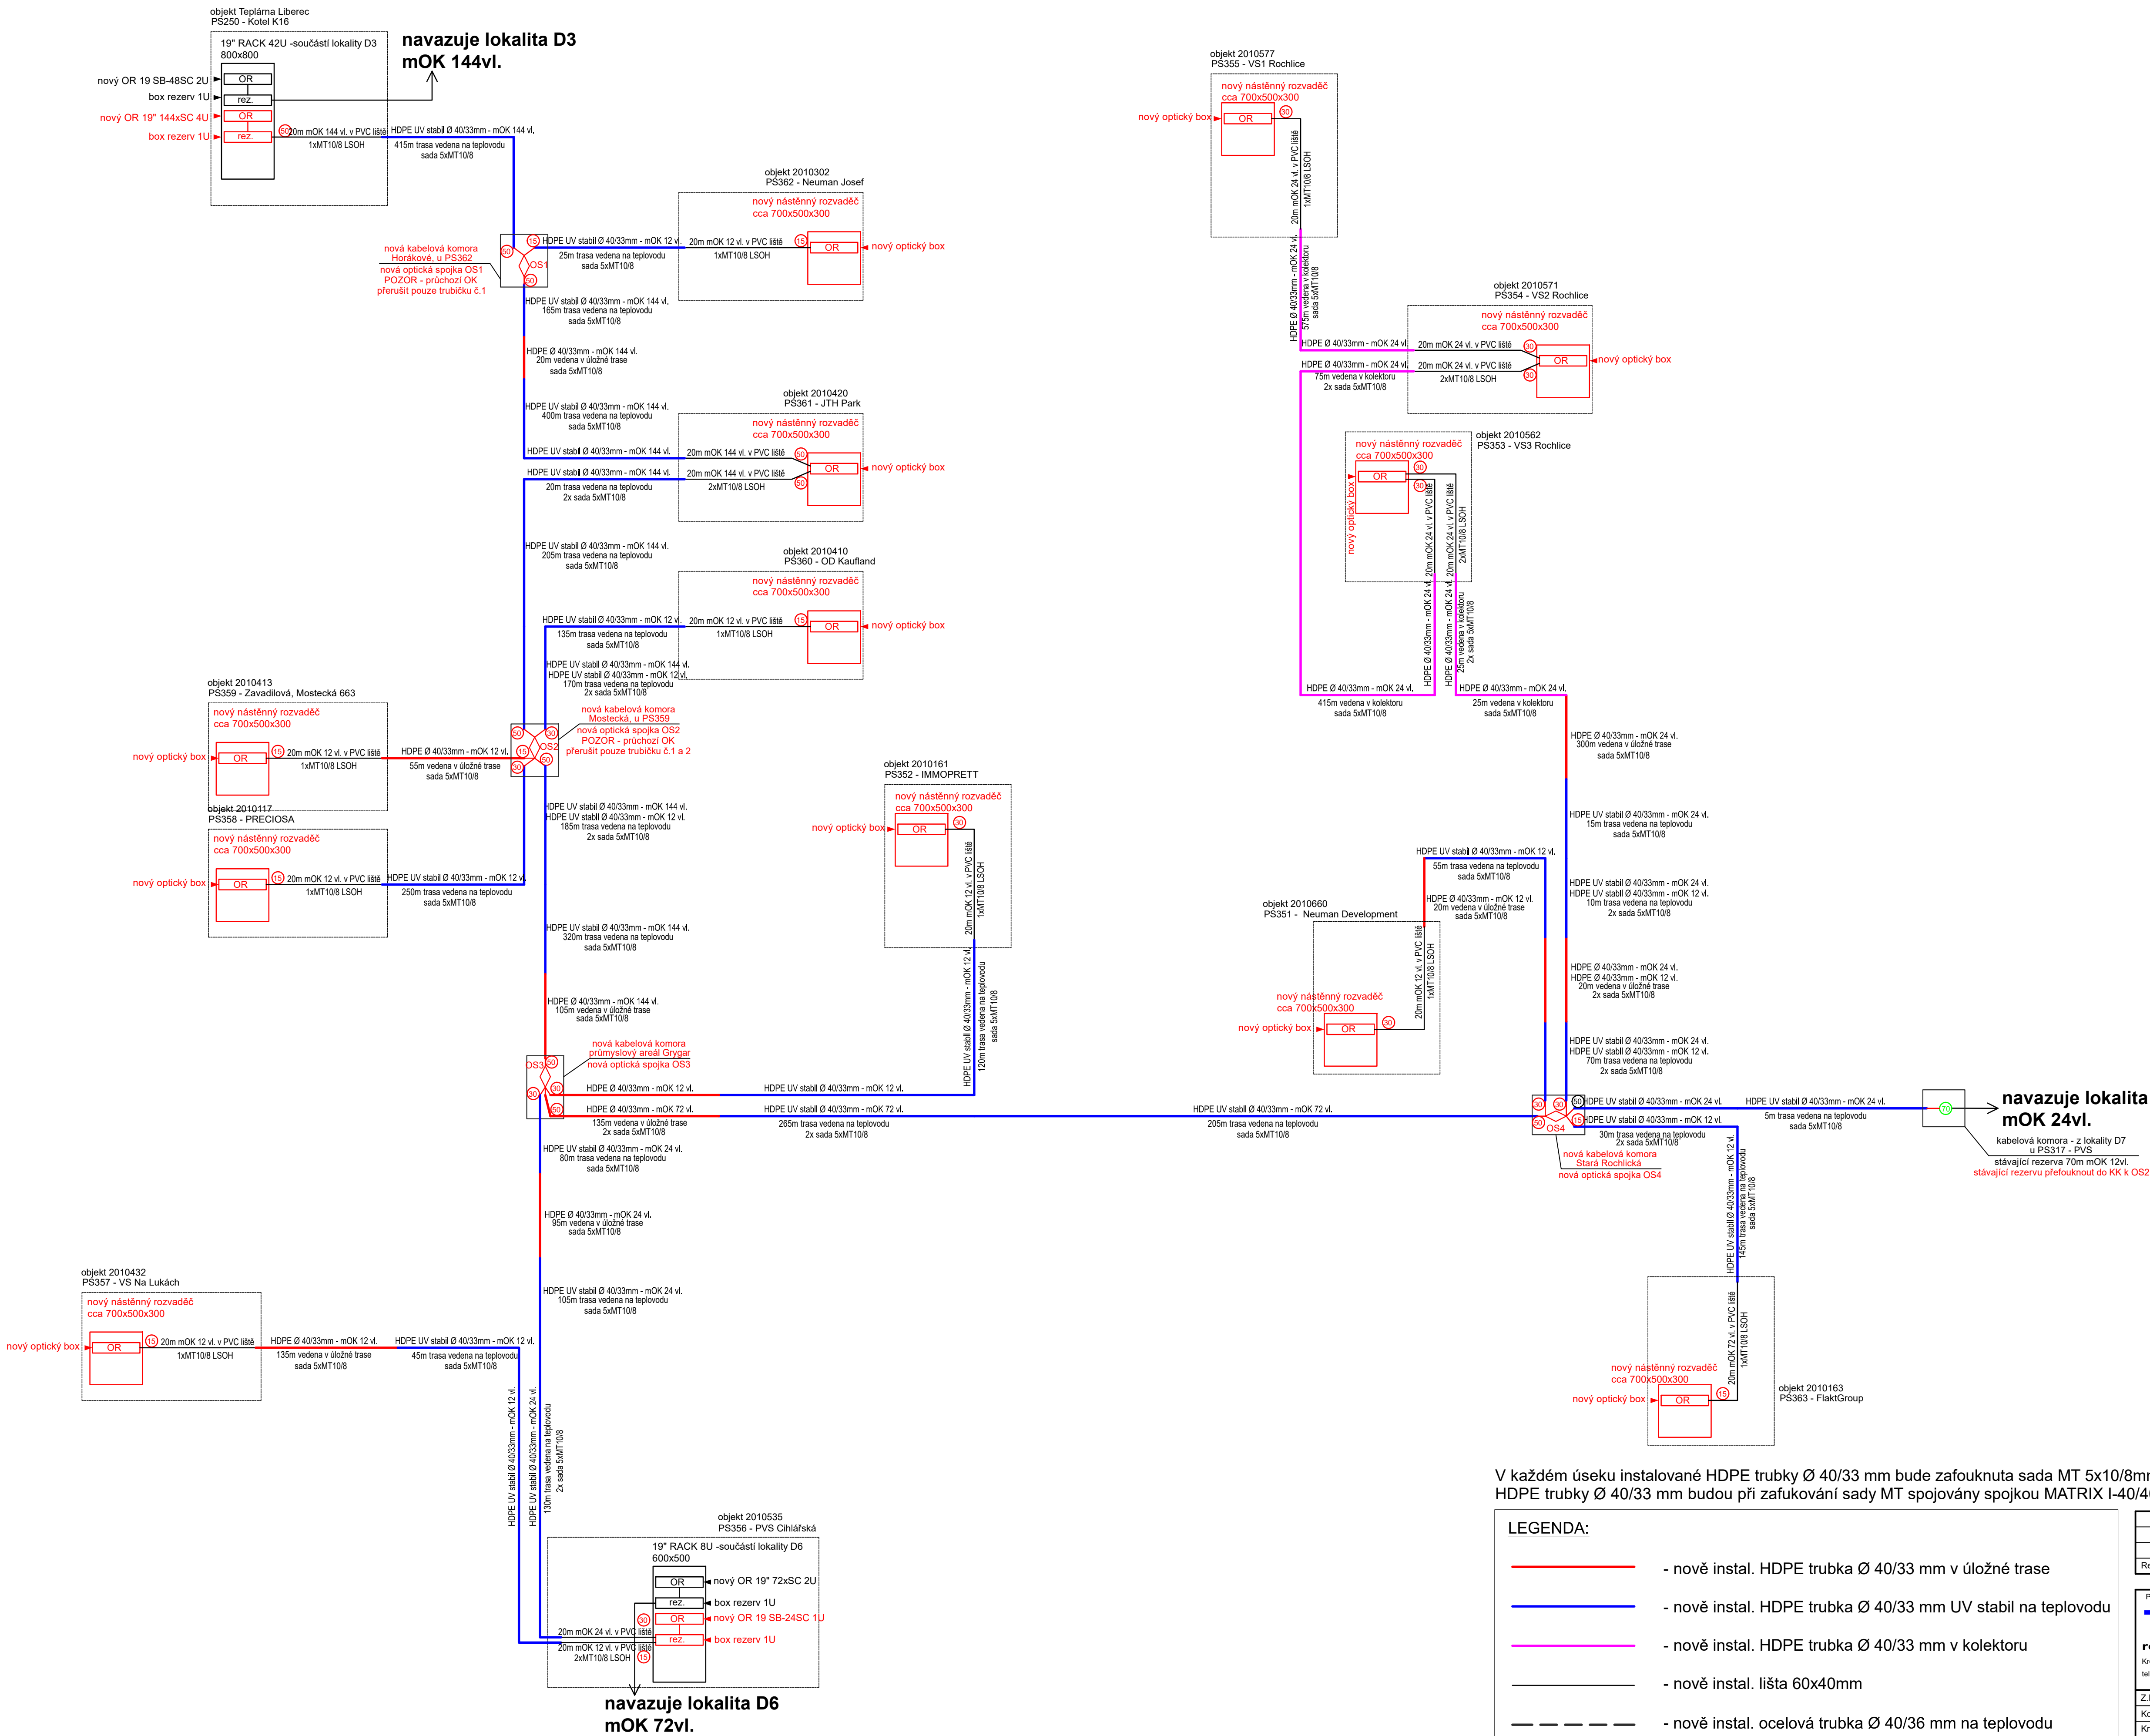


PŘEHLED LOKALIT

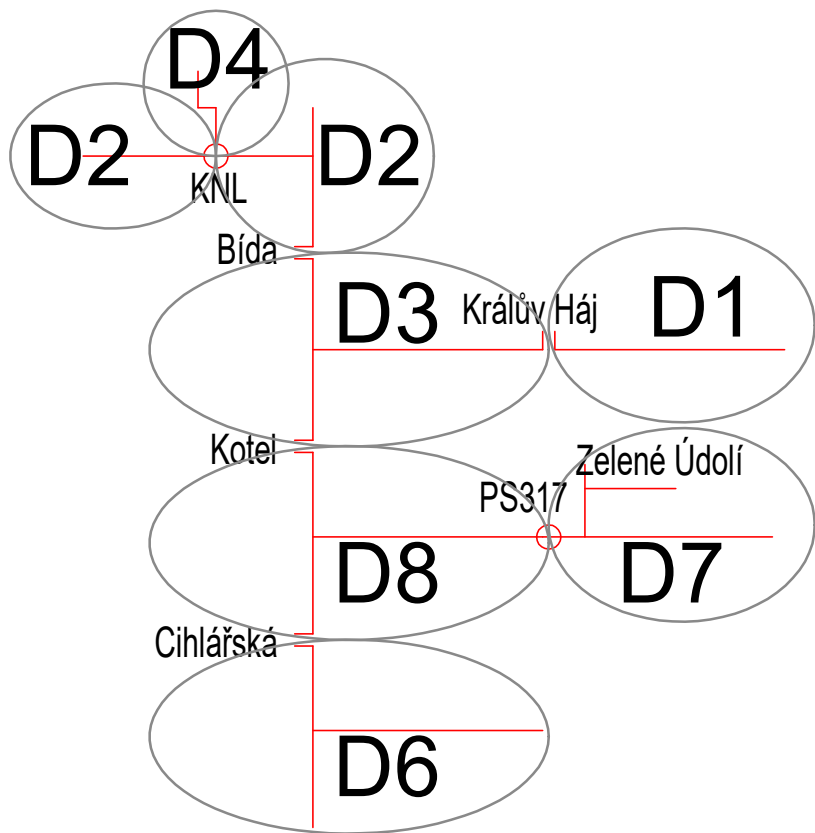

V každém úseku instalované HDPE trubky Ø 40/33 mm bude zafouknuta sada MT 5x10/8mm.
HDPE trubky Ø 40/33 mm budou při zafukování sady MT spojovány spojkou MATRIX I-40/40, která bude umístěna v podzemní kabelové komoře.

LEGENDA:

- nově instal. HDPE trubka Ø 40/33 mm v úložné trase
- nově instal. HDPE trubka Ø 40/33 mm UV stabil na teplovodu
- nově instal. HDPE trubka Ø 40/33 mm v kolektoru
- nově instal. lišta 60x40mm
- nově instal. ocelová trubka Ø 40/36 mm na teplovodu
- délka rezervy mOK smotána na kab. kříži / ve stojanu
- nově instal. optický rozvaděč

Revize číslo	Vypracoval			Datum
PROJEKTANT		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		INVESTOR
TERMS s.r.o. regulace a automatizace Krokovská 17/2100, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel: 387 410 742-3, fax: 387 410 744		 Novoměstská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		 Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec
Z.Projektant	Ing. Tomáš Urban		Zakázkové číslo	-
Kontroloval	Ing. R. Poisel		Datum	06/2024
Kreslil	Miloslav Zatecký		Stupeň	DPS
			Měřítko / Formát	bez měřítka / A1
Akce : Revitalizace CZT Liberec - GreenNet III				
D8 - Teplárna - VS Cihlářská - Neuman Development				
D8.4 - InO 302.3 - Datová síť				
Obsah :		Číslo výkresu		Paré :
Schéma zapojení ochranných prvků		5		