




Odvzdušnění na  
vertikálním potrubí

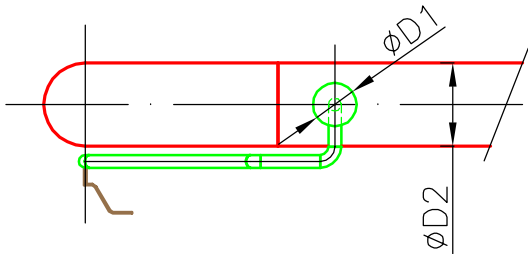


Odvzdušnění na  
horizontálním potrubí

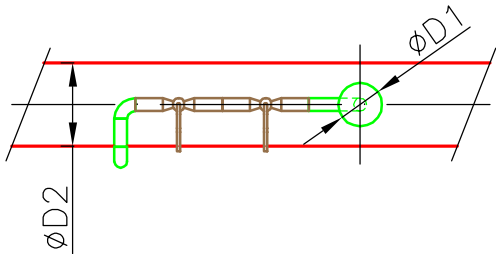

Sběrač vzduchu zvonový PN40  
ON 13 2874 – DN80

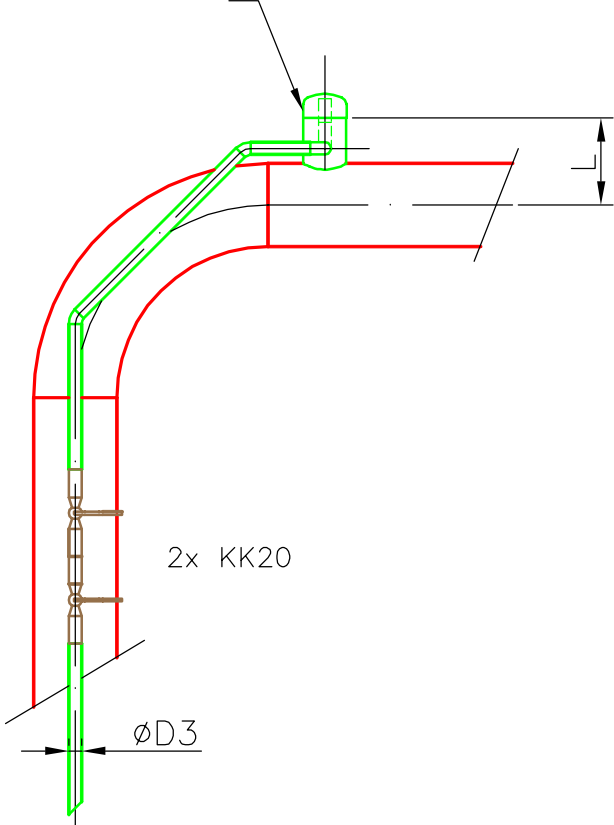

Sběrač vzduchu zvonový PN40  
ON 13 2874 – DN80

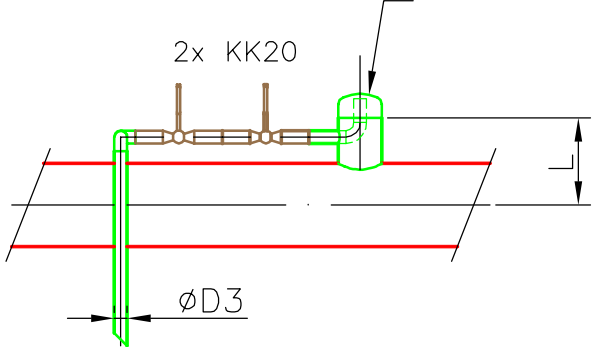

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Vnější průměr trubky	Délka trubky vzdušníku	Pro potrubí	Odvzdušňovací potrubí
D1	L (mm)	D2	D3
DN80	min. 250	DN175 – DN300	DN25
DN50	min. 250	DN50	DN20

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22-067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum	09.01.2024
Akce:		Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D8 – Teplárna – VS Cihlářská – Neumann D8.1 – InO 301.3 – Horkovod		
Obsah:		Poř. číslo :		Paré :
Vzorové odvzdušnění		9		1