

RS3/C

WL21, WL22, WL23 + CYY16ZŽL

PROSTUP STROPEM 3X ø100 mm Z
3NP DO 5NP, SDK ZÁKRYT VE
VŠECH DOTČENÝCH PODLAŽÍCH

PROSTUP PODLAHOU 3X ø100 mm
Z 3NP DO 2NP, SDK ZÁKRYT

3x ø100, OSA NA ÚROVNI 2850
NAD PODLAHOU (POD PRŮVLAKEM)

2x ø100, OSA NA ÚROVNI 2850
NAD PODLAHOU (POD PRŮVLAKEM)

CYKY 3x1,5
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
SVĚTELNÝ OKRUH

2x ø100, OSA NA ÚROVNI 2850
NAD PODLAHOU (POD PRŮVLAKEM)

2L50/50/5

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA,
ODVĚTRÁNÍ PŮVODNÍM PROSTUPEM
STŘECHOU

WL21 : CYKY 3x2,5 PRO NET
WL22 : CYKY 3x2,5 PRO NET
WL23 : CYKY 3x2,5 PRO KLM
CYY16ZŽL : PŘIZEMNĚNÍ PRO NET

SERVROVNA
"B" 3NP

POZNÁMKA – ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV:


- 1) ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY A INSTALACE NOVÉ
- 2) VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE
- 3) PROSTUPY PŘES STĚNU DO UČEBNY A CHODBY,
PROSTUPY PODLAHOU DO 2NP
- 4) VYZDĚNÍ PŘÍČKY + OMÍTKY + MALBA
- 5) ROZVODY INSTALACÍ ELEKTRO,
- 6) INSTALACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S ODTAHEM

STÁVAJÍCÍM PRŮDUCEM NAD STŘECHOU

TABULKA MÍSTNOSTI

	STÁVAJÍCÍ	NÁVRH
NÁZEV	SKLAD	SERVROVNA
PLOCHA	43,3	15,4
PODLAH	PVC	ANTISTATICKÉ PVC
STROP	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
SVĚTLÁ VÝŠKA	3225	3225
STĚNY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

SCHÉMA OBJEKTU

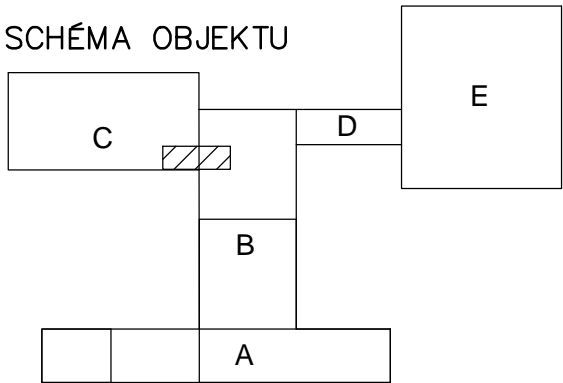

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50Hz, 230/400V TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

PROSTŘEDÍ: NORMÁLNÍ PROSTORY
NEBEZPEČNÉ PROSTORY- AB5 (VENKOVNÍ)
ZVLÁŠT NEBEZPEČNÉ PROSTORY- AD1-AD4 DLE ČSN 332000-7-71 ED.2 (SPRCHY, ATD.)

B				D			
A				C			
Změna	Druh změny		Datum	Jméno	Změna	Druh změny	
 ELEKTROMONT BRNO a.s.		Navrhl: ing. Hrdlička				Pořadové čís. v zak.:	
		Odp. proj.: ing. Hrdlička				D.1.4.4	
		Zak. čís.: 31928-00010		Stupeň dok.:DPS			
		Objekt: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Velké Opatovice					
Měřítko:	DISPOZICE ELEKTRICKÉ INSTALACE SERVEROVNA – 3.NP					Datum: 05/2019	
1:50						Počet formátů A4: 2	
						Archivní čís. výkr.: 31728 – D.1.4.	