


PŮDORYS

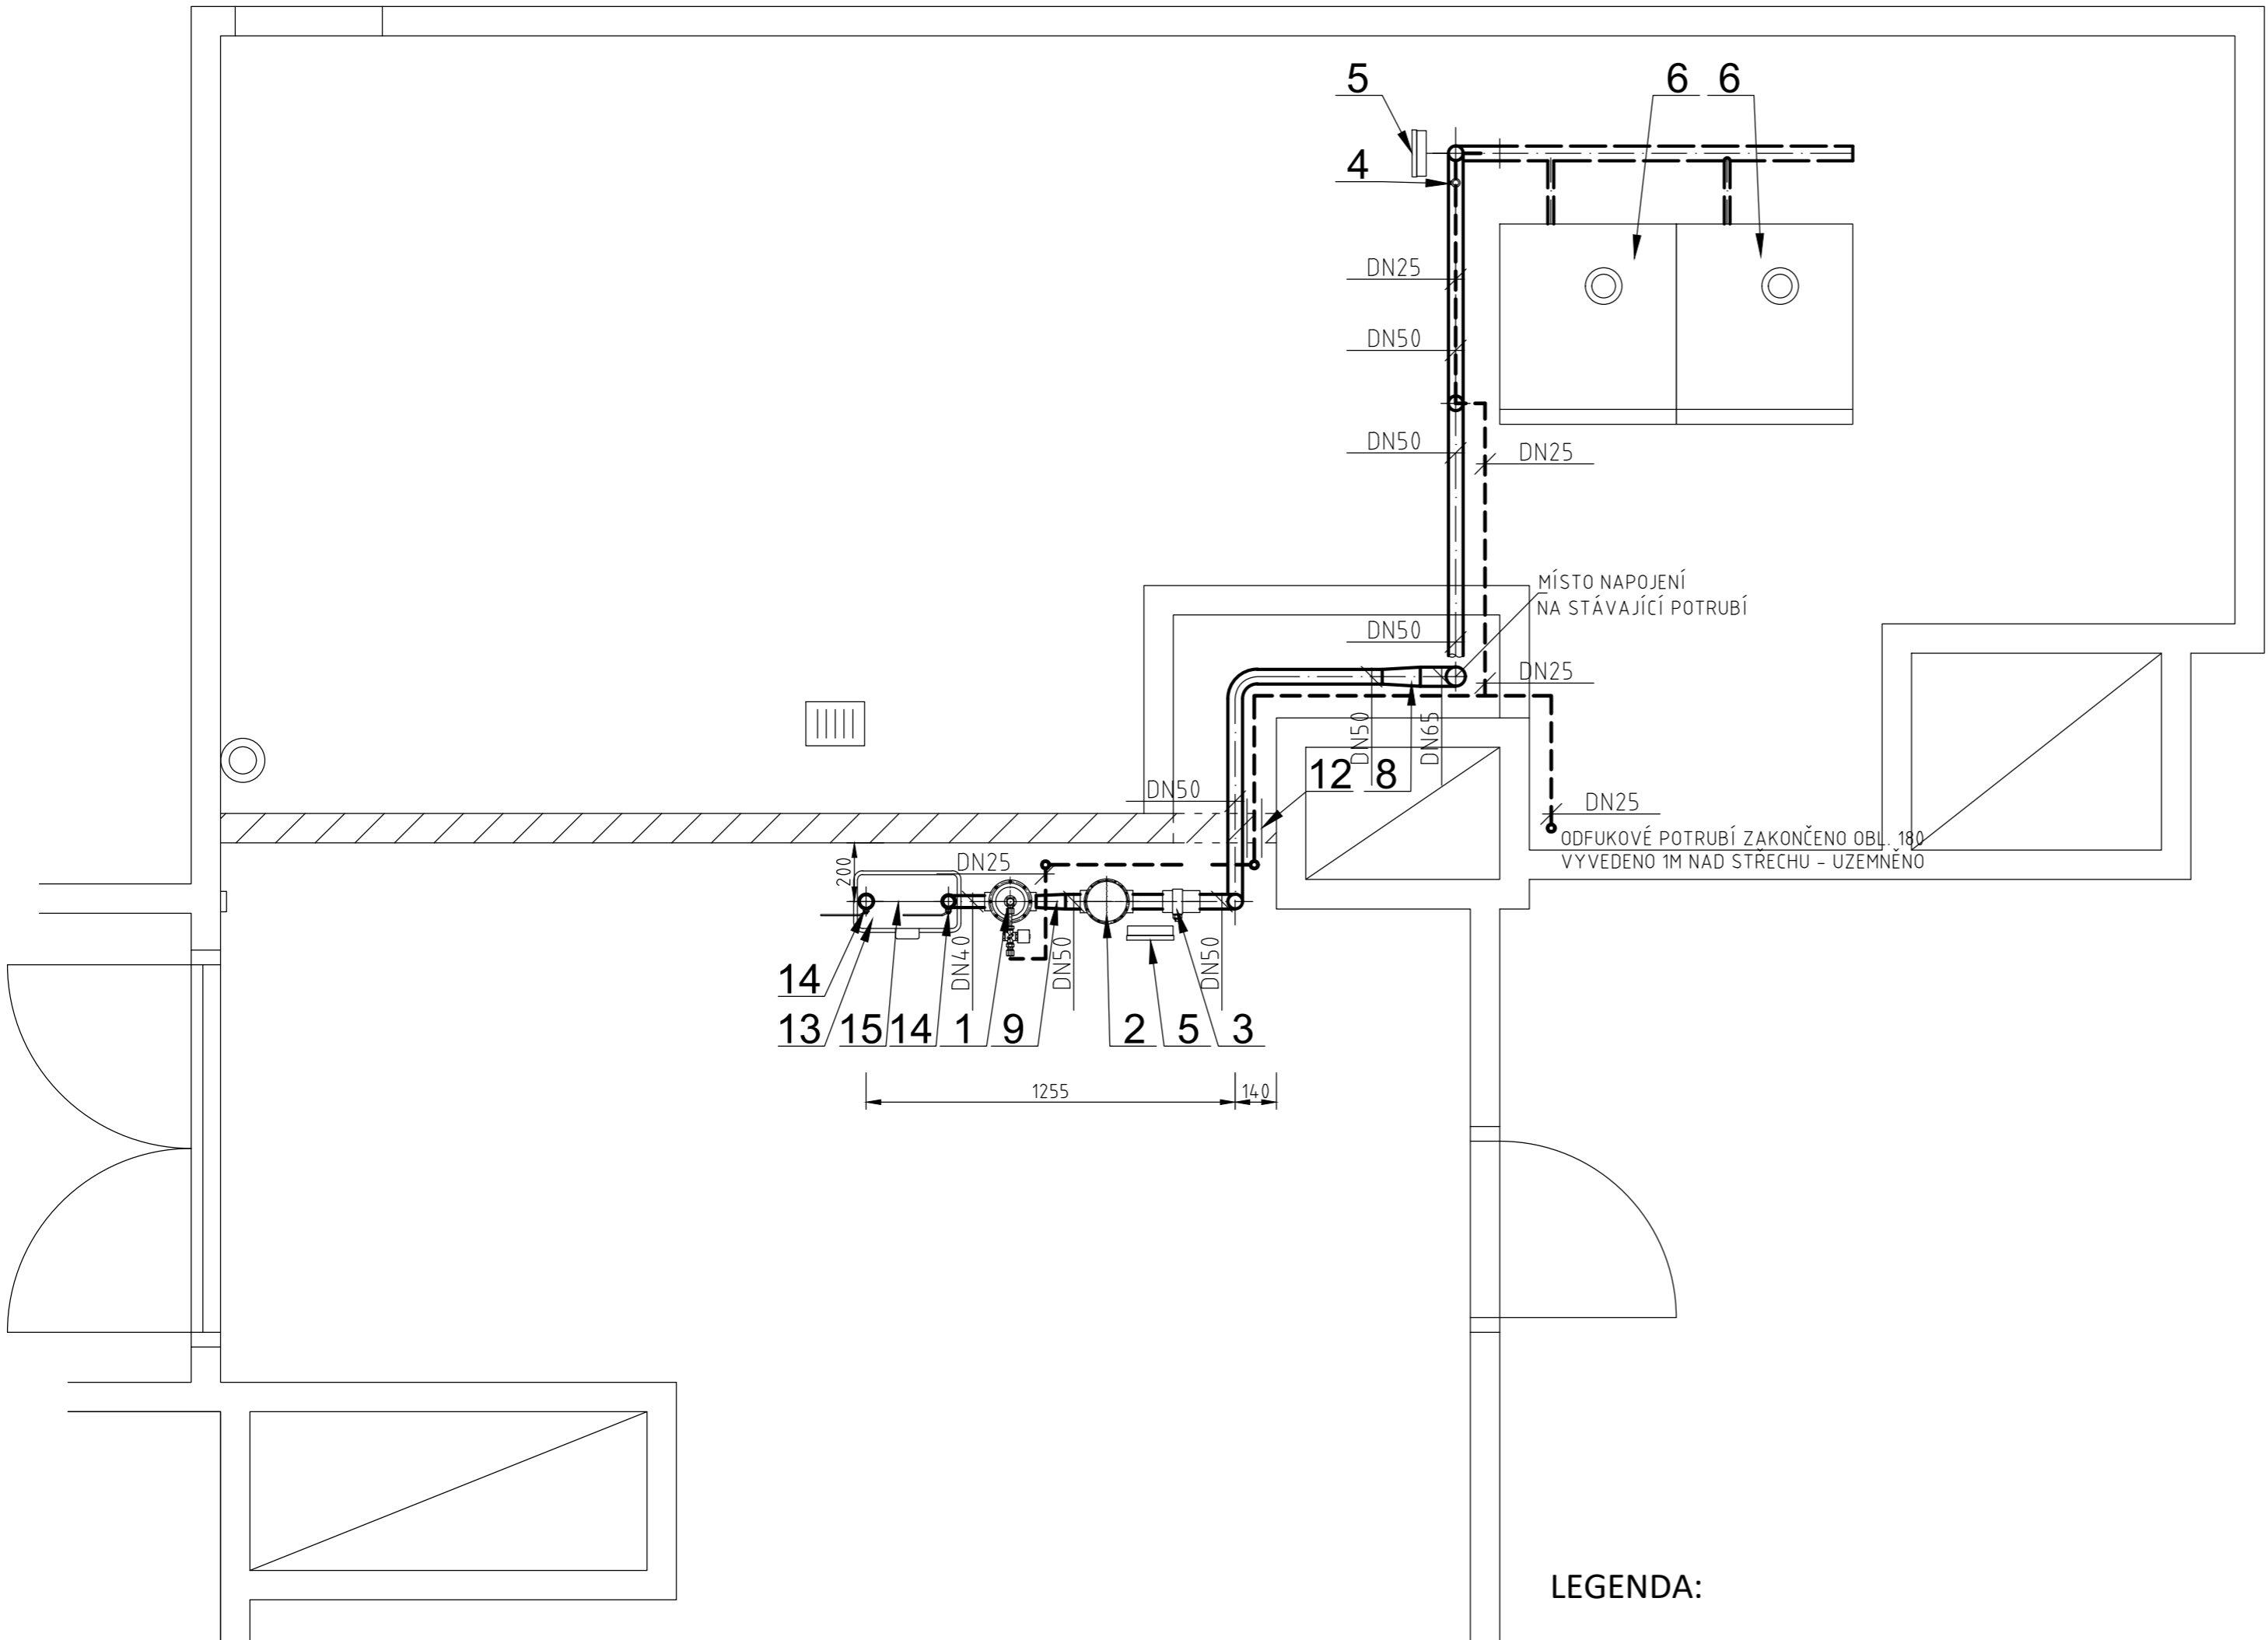


PLYNOVÉ POTRUBÍ  
PLYNOVÉ POTRUBÍ - SOUČÁST KOTLŮ  
ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA:

- 1 - MEMBRÁNOVÝ UZÁVĚR DN40 PŘETLAK 2kPa
- 2 - PLYNOVÝ FILTR DN50
- 3 - KULOVÝ KOHOUT DN50
- 4 - KULOVÝ KOHOUT DN15
- 5 - TLAKOMĚR Ø160 0-4kPa
- 6 - PLYNOVÝ KOTEL
- 7 - VZORKOVACÍ VENTIL 1/2 "
- 8 - REDUKCE 65/50
- 9 - REDUKCE 50/40
- 10 - REDUKCE 1"/½ "
- 11 - OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø89/3,6
- 12 - OCELOVÁ CHRÁNIČKA Ø57/2,9
- 13 - MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR G10 DN40, VSTUPNÍ PŘETLAK 2kPa + IMPULSNÍ SNÍMAČ OTÁČEK PRO DÁLKOVÝ PŘENOS DAT
- 14 - KULOVÝ KOHOUT DN40
- 15 - ROZPĚRKA K PLYNOMĚRU

POHLED




TABULKA VZDÁLENOSTÍ  
ULOŽENÍ

PRŮMĚR POTRUBÍ	VZDÁLENOST KONZOL
DN20	1,5
DN25	1,5
DN32	2,7
DN40	3,0
DN50	4,0
DN65	4,5
DN80	5,0
DN100	6,0
DN125	7,5
DN150	8,5
DN200	10,0
DN250-500	12,0

POZN.

POTRUBÍ NA SVÉ TRASE BUDE ULOŽENO NA SYSTÉMOVÉ PODPORY. VZDÁLENOST PODPOR PRO JEDNOTLIVÉ DIMENZE - VIZ PŘÍLOŽENÁ TABULKA

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	PODPIS :	DATUM :
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ENESA a.s. U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9 www.enesa.cz   enesa@enesa.cz   Tel.: 466 053 511 IČ: 27382052   DIČ: CZ27382052		 ČLEN ČEZ ESCO	
PROFESE : PLYN			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	
ING. ARCH. IVA NAVRÁTILOVÁ	ING. ARCH. IVA NAVRÁTILOVÁ	ING. IVA NAVRÁTILOVÁ	
INVESTOR : Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště		ČÍSLO ZAKÁZKY	20209
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KOTELNY V HOTELU U HROZNŮ V MNICHOVĚ HRADIŠTI ČÁST: PLYN		FORMÁT A4	A2
		STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	06/2020
		MĚŘÍTKO	1:20
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS A POHLED		ČÍSLO VÝKRESU : PL 03	PARÉ Č.: