





ŘEZ A-A

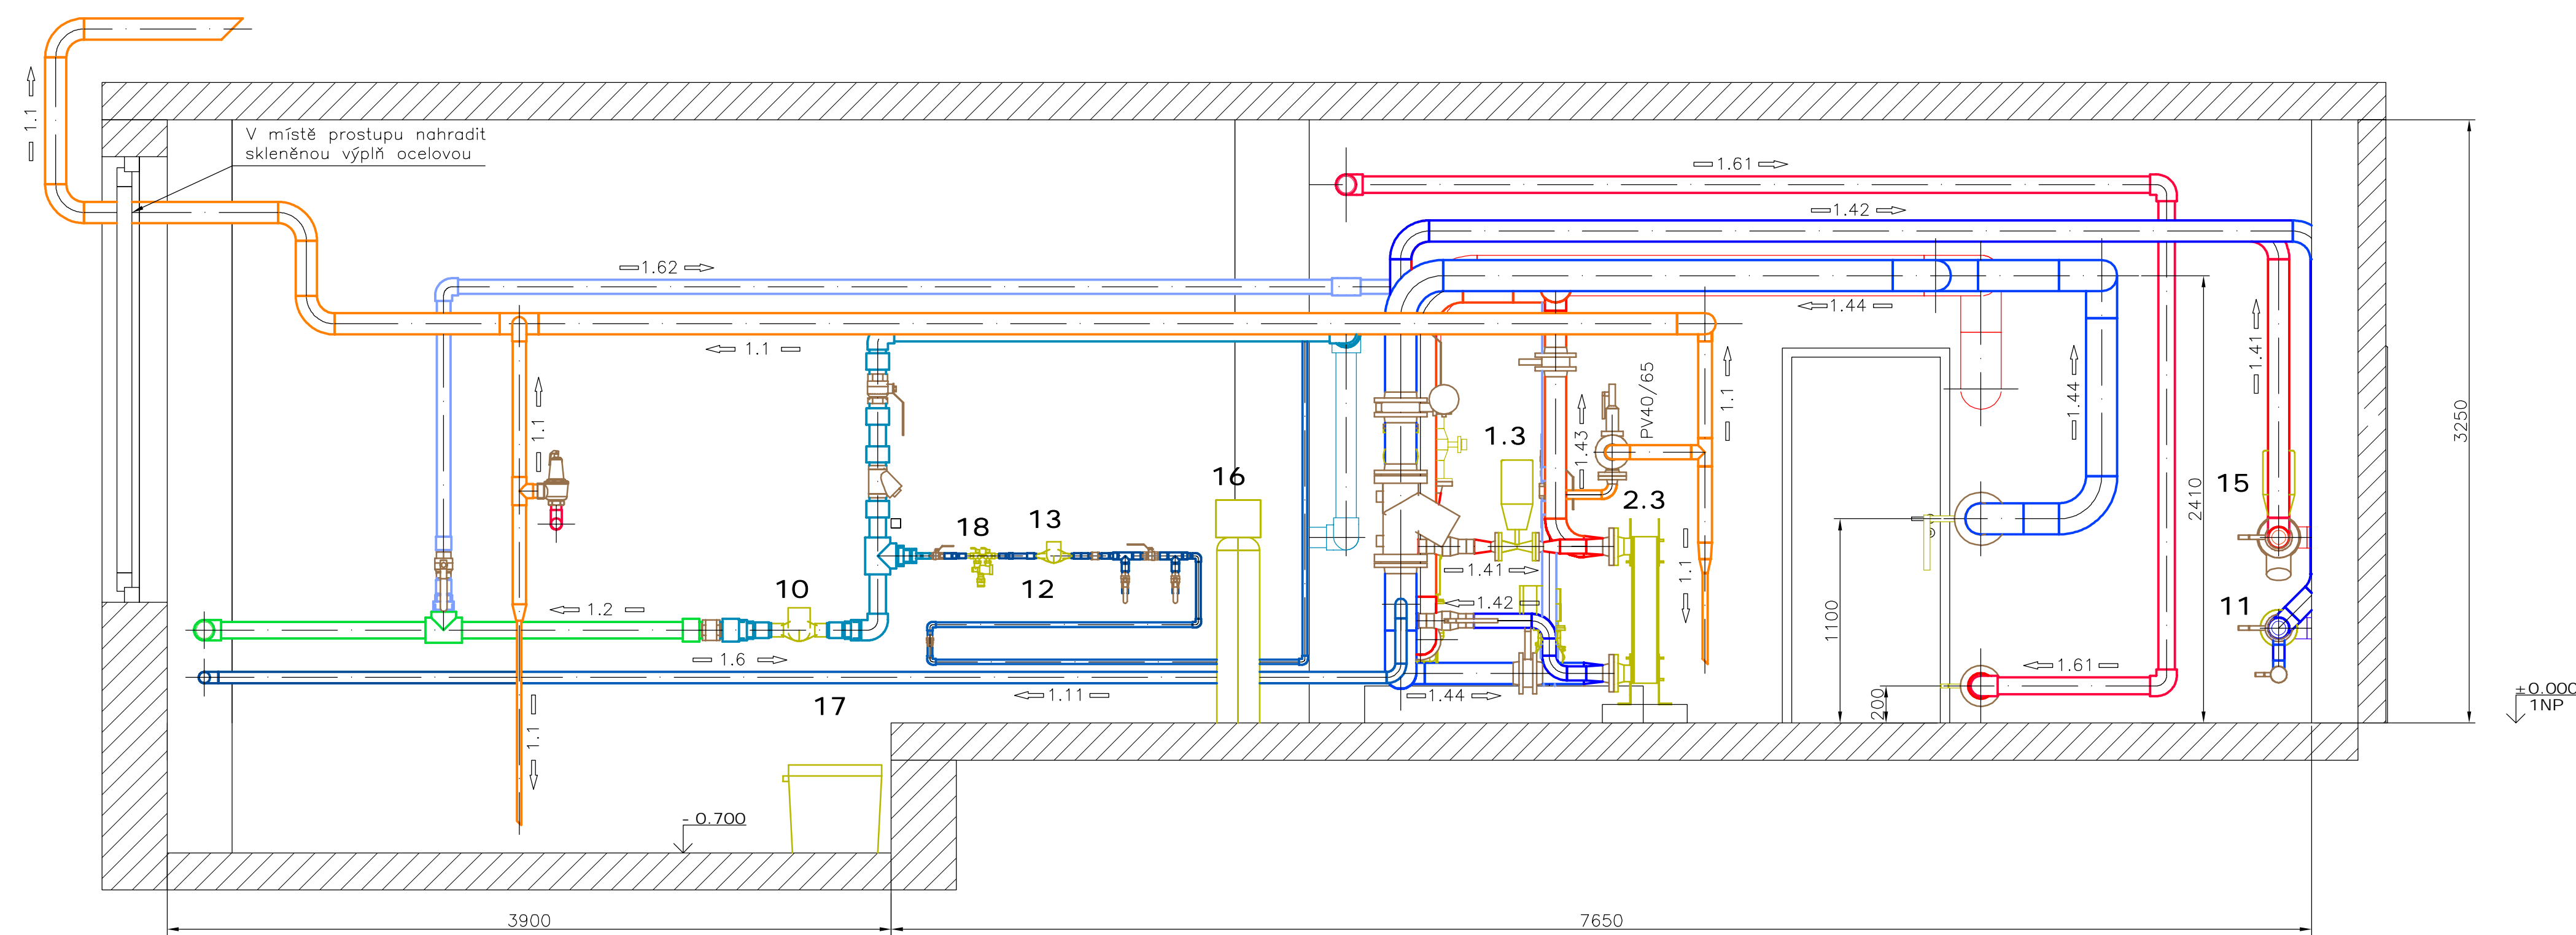

- Legenda:
- 1.1 Pojistné potrubí
 - 1.1.1 Expanzní potrubí
 - 1.4 Voda doplňovací
 - 1.4.1 Voda topná 120°C – primár
 - 1.4.2 Voda zpětná 70°C – primár
 - 1.4.3 Voda topná 75°C – sekundár
 - 1.4.4 Voda zpětná 55°C – sekundár
 - 1.6 Voda pitná
 - 1.6.1 Voda teplá 55°C
 - 1.6.2 Cirkulace TV

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	15.3.2023	Expanzní automat	Škrabal
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:  SITEZ a.s. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Datum	25. 11. 2022
Akce :			Stupeň	DPS
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II			Měřítko	1 : 25
D1 – Králův Háj – Kunratická				
D1.2 – Objektové předávací stanice				
D1.2.1 – PS201 – 5536 – VS3 Kunratická				
D1.2.1.1 – Technologie				
Obsah :	Řez A-A		Por. číslo :	Paré :
			4	1