


Typ území
Číslo Parcely

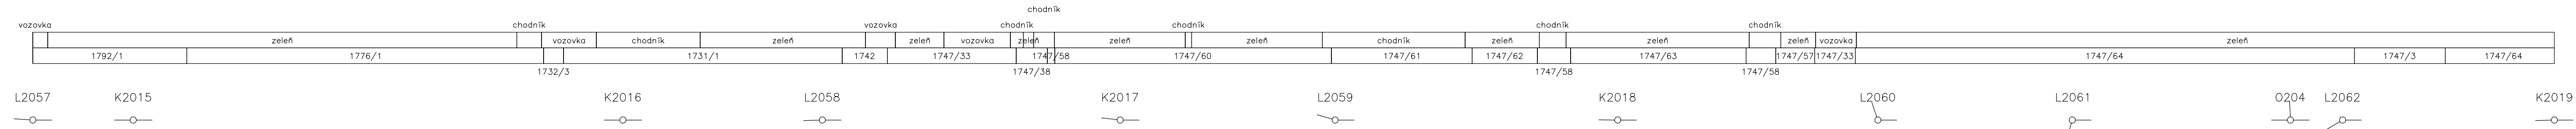


1 : 500

Srovnávací rovina 415,00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	426,41	426,68	426,48	426,86	431,15	426,47	429,34	426,34	426,44	426,66	424,46	426,34	424,27	425,14	425,95	424,42	423,95
Osá potrubí [m.n.m]																	
Vzdálenost lom bodů [m]	15,99	78,80		31,75		47,44		34,25		44,97		41,46	-6,7	30,95	34,75	8,30	33,73
Spád potrubí [promile]	-17,0	-41,0				-81,6		-146,0		-29,4					-34,3		3,3
Průměr potrubí [mm]								ø168,3/315 ø168,3/280									
Hloubka výkopu [m]	1,36	2,27		2,07		1,99		3,07		1,97		2,07		1,43		1,00	0,28
Stančení	292,29	303,29		303,29	413,00	468,47	468,47	484,72	539,70	581,16	612,10	646,85	682,18	688,89			

Typ území
Číslo Parcely

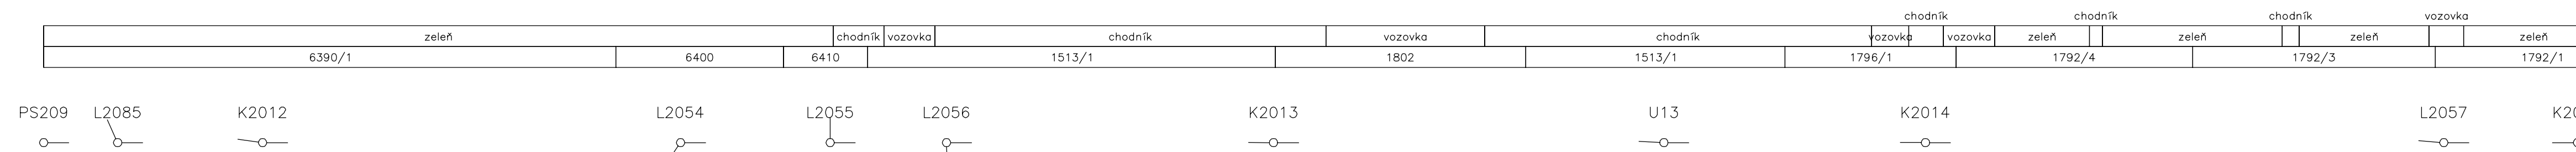

1 : 500

Srovnávací rovina 405,00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	422,05	420,54	420,15	421,15	421,05	421,72	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05	421,05
Osá potrubí [m.n.m]																	
Vzdálenost lom bodů [m]	8,87	17,34	50,83	17,30	13,93	39,14	46,73	31,31	62,04	15,39							
Spád potrubí [promile]	11,3	-280,5	-139,9	-83,6	28,0	-50,5			-17,0								
Průměr potrubí [mm]							ø168,3/315 ø168,3/280										
Hloubka výkopu [m]				1,27	2,07	1,47		1,47		1,36		2,07					
Stančení	60,60	68,87	24,51	76,84	94,14	108,07	147,27	193,44	232,20	282,29	303,29						

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	-	-	-
2	16.1.2023	Vypracování	Březina
1	20.12.2022	Vypracování	Bc. Březina A.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Stavovatel SITEZ a.s. Květná 3370 415 01 Těšice www.sitez.cz	Investor Teplárna Liberec, a.s. Tr. Dr. Míry Horákové 641/34a 460 01 Liberec
Vypracoval Ing. Březina J.	Zakázka 22-034
Kontroloval Ing. Březina J.	Datum 06.12.2022
Stav Revitalizace ČZT Liberec – GreenNet II D1.1 – Králův Hř. – Kunratice D1.1 – In0 201.1 – Horkavod	Stupeň GPS
Obsah Podélný profil 1	Ref. číslo 8.1
	Page 1