








Poř. č.	Zařízení	Výkon	minimální PN	DN	Průtok (objem)	Tlak
		kW			m <sup>3</sup> /h (litr)	kPa
1	Regulační armatura ÚT		PN16	DN50	Kvs 40	
2	Výměník ÚT 1	800	PN16 / PN16			ΔPmax=20
11	Měřič tepla celkový - přímá strana		PN16	DN80x300	Qp 40	

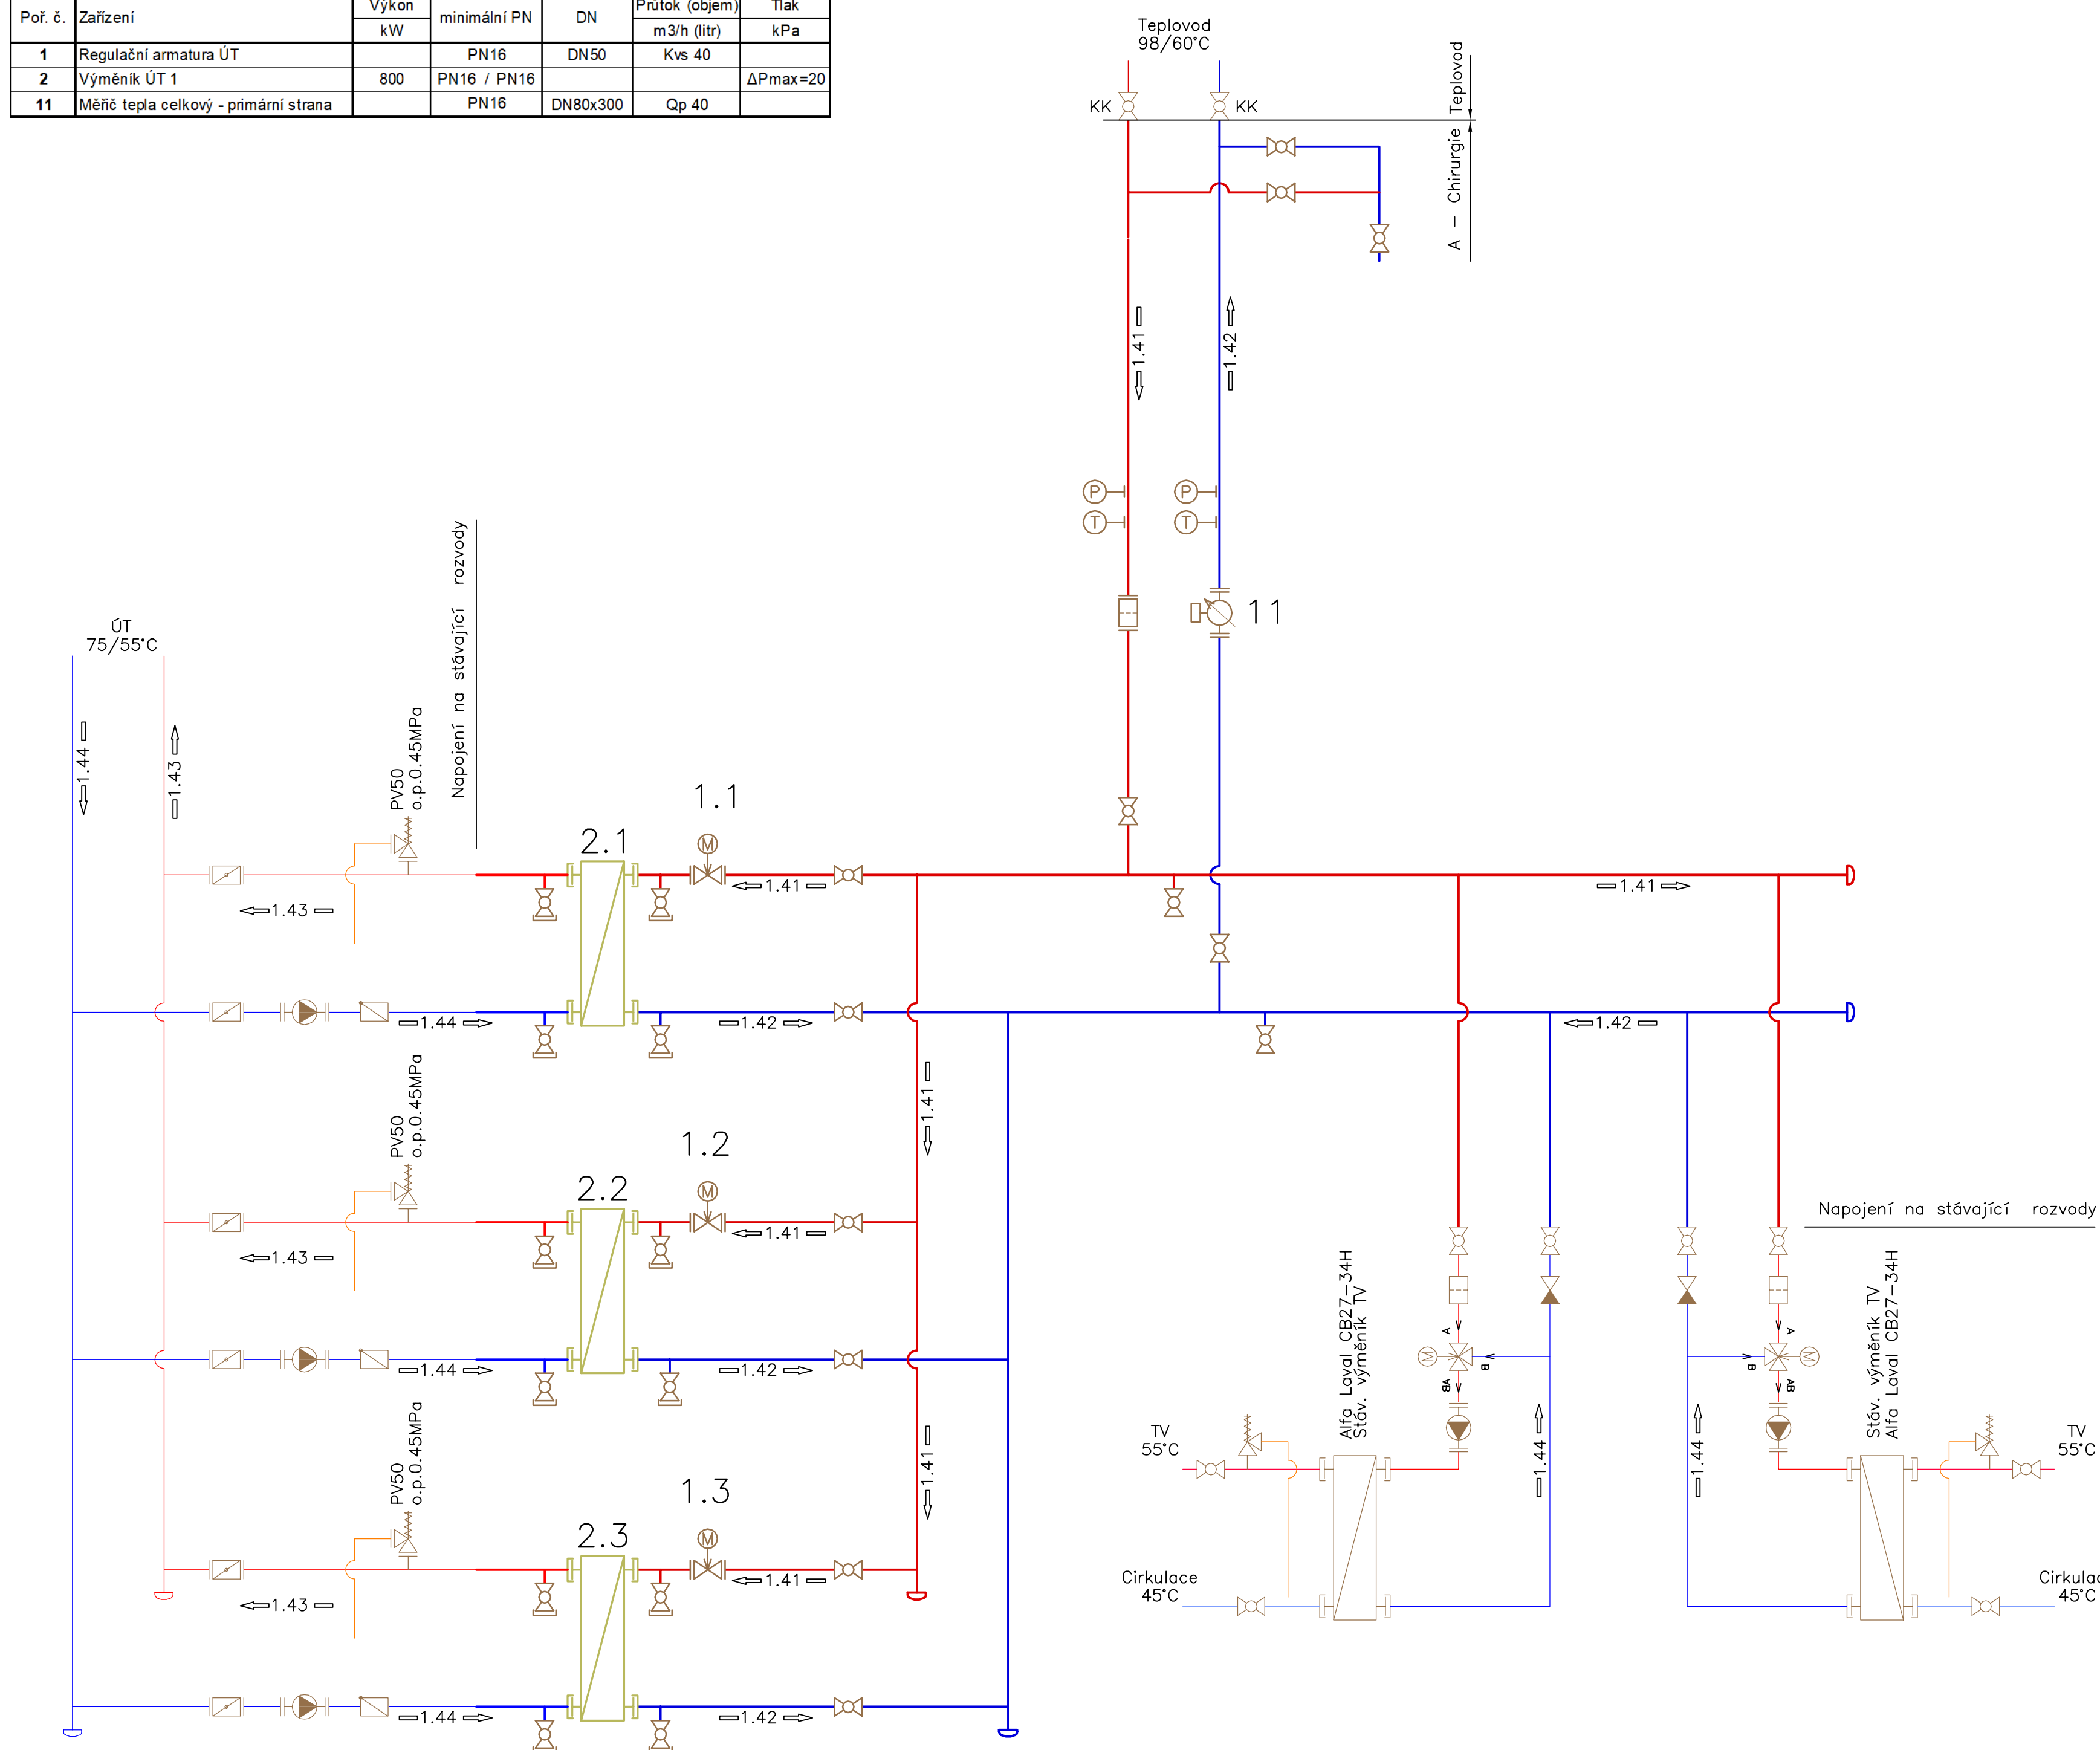

Legenda:




- |      |                             |
|------|-----------------------------|
| 1.1  | Pojistné potrubí            |
| 1.11 | Expanzní potrubí            |
| 1.4  | Voda doplňovací             |
| 1.41 | Voda topná 98°C – primár    |
| 1.42 | Voda zpětná 60°C – primár   |
| 1.43 | Voda topná 75°C – sekundár  |
| 1.44 | Voda zpětná 55°C – sekundár |
| 1.6  | Voda pitná                  |
| 1.61 | Voda teplá 55°C             |
| 1.62 | Cirkulace TV                |

-  – F – Filtr
-  – KK – Kulový kohout
-  – KK – Kulový kohout
- za provozu uzavřený
-  – KU – Klapka uzavírací
-  – ZK – Zpětná klapka
-  – PO – Potrubní oddělovač

Teploměry místní – jímka 1/2"  
Tlakoměry místní – smyčka "U" M20x1.5

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.  
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

5	—	—	—
4	—	—	—
3	—	—	—
2	—	—	—
1	—	—	—
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:  <b>SITEZ</b> a.s. Novoveské 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Běhounek J.		Zakázkové číslo
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Datum
			Stupeň
			Měřítko
Akce:		22-034	
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D4 – KNL D4.2 – Objektové předávací stanice D4.2.1 – PS251 – A – Chirurgie D4.2.1.1 – Technologie		9.3.2023 DPS –	
Obsah:		Poř. číslo : 2	Paré : 1
Technologické schéma			