


Teploměry místní – jímka 1/2”
Tlakoměry místní – smyčka ”U” M20x1.5

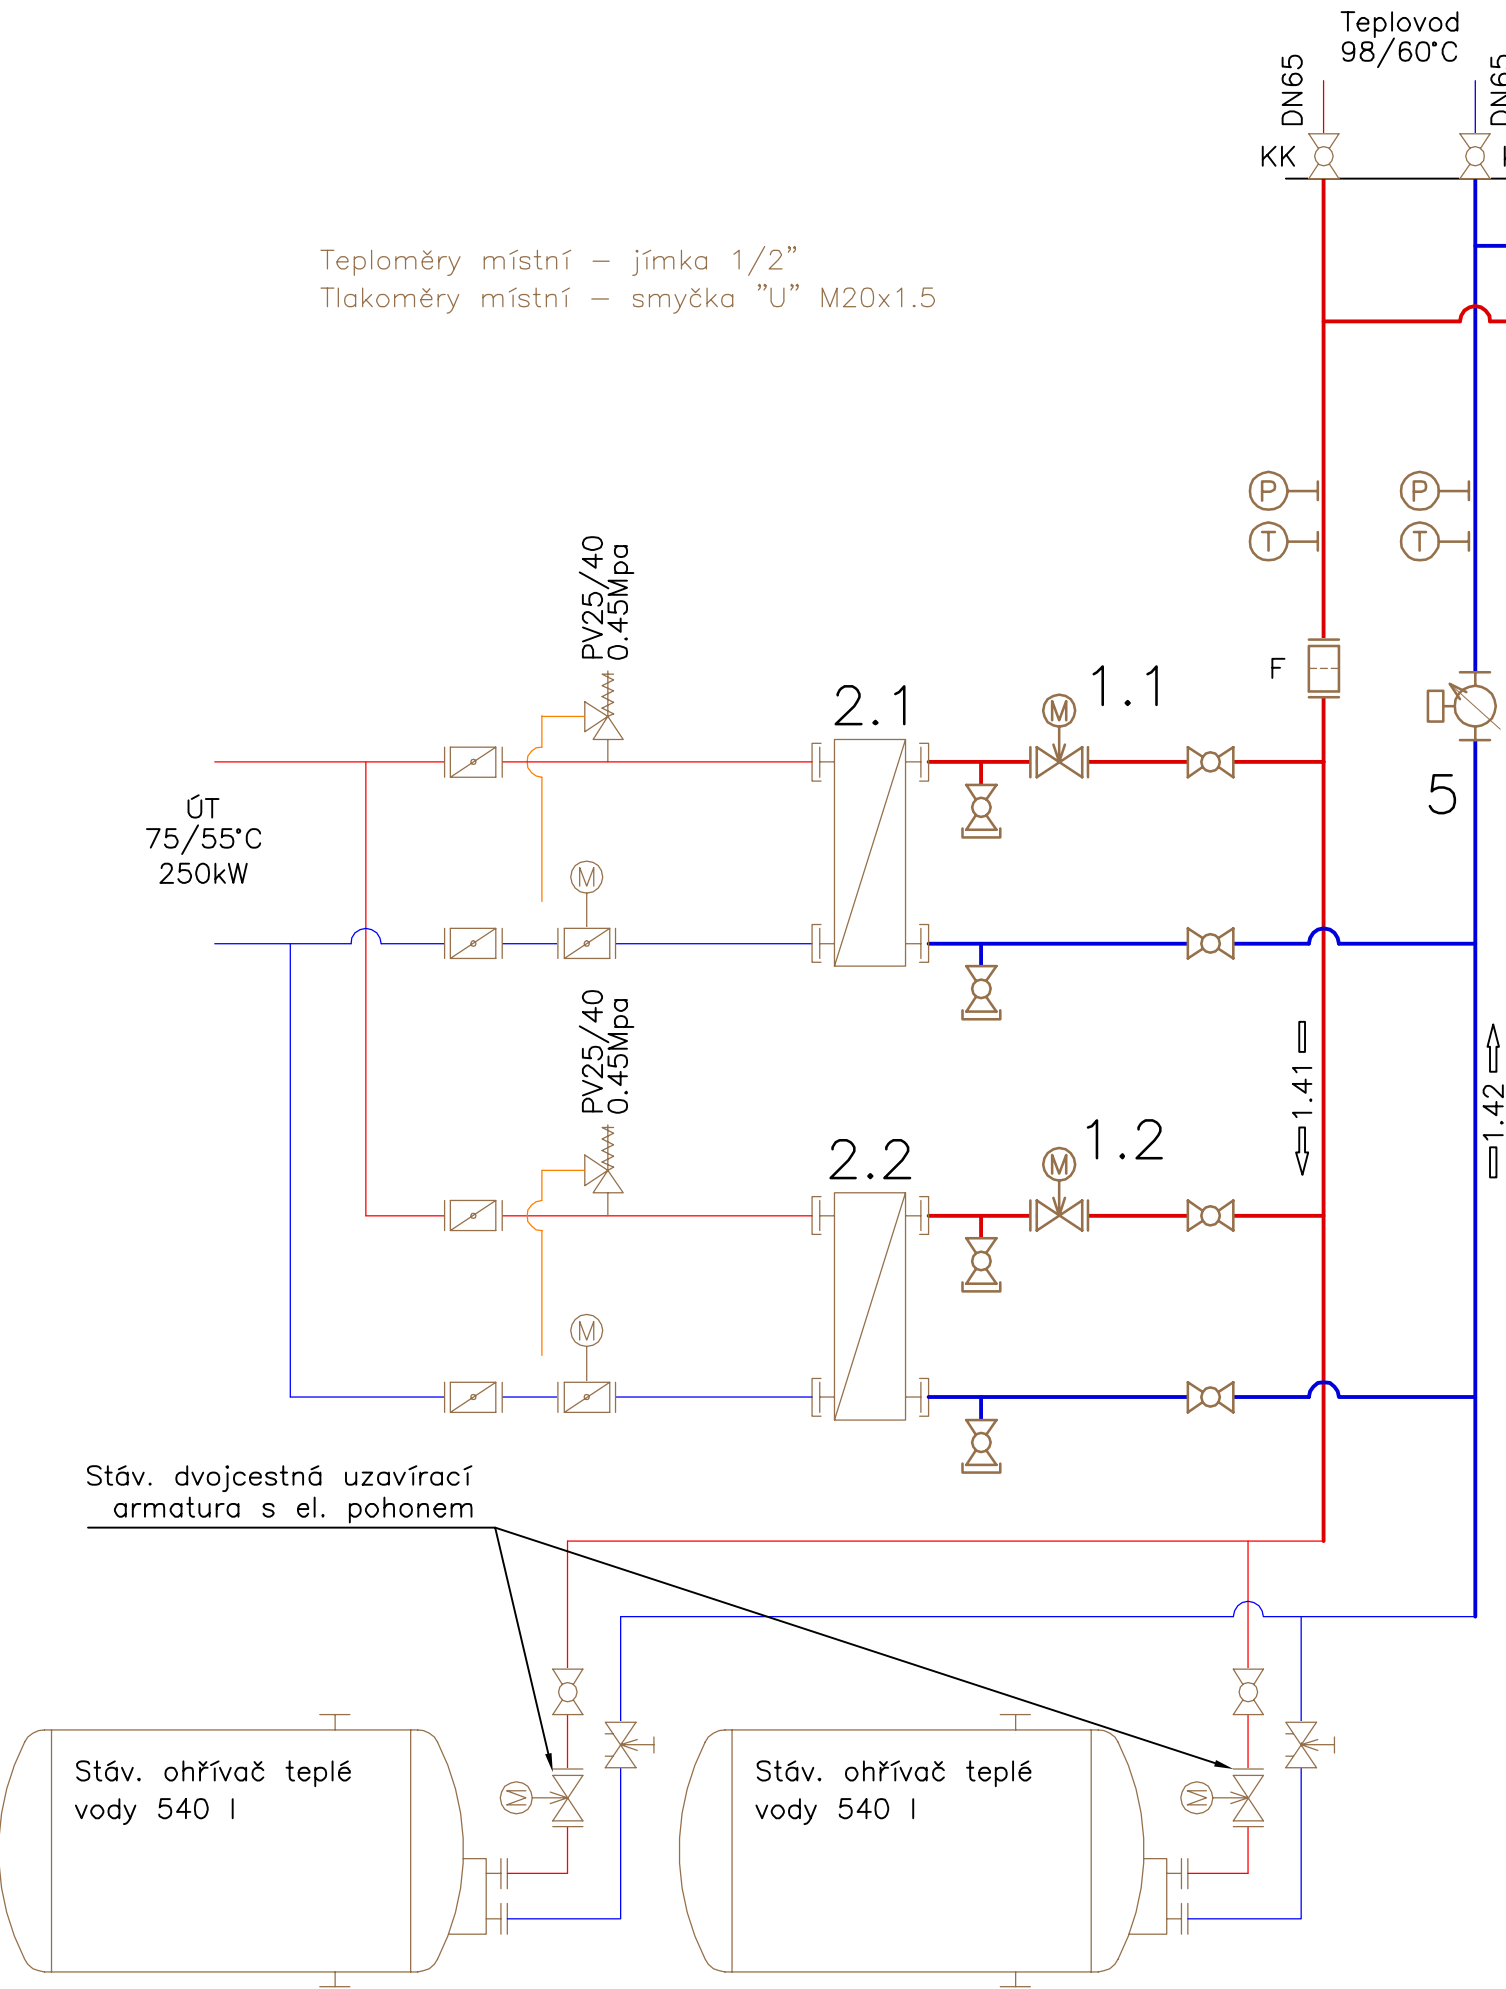

Legenda:

- 1.1 Pojistné potrubí
- 1.11 Expanzní potrubí
- 1.41 Voda topná 98°C – primár
- 1.42 Voda zpětná 60°C – primár
- 1.43 Voda topná 75°C – sekundár
- 1.44 Voda zpětná 55°C – sekundár
- F – Filtr
- KK – Kulový kohout

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

Poř. č.	Zařízení	Výkon	min. PN	DN	Průt./Obj.	Tlak
		kW			m3/h / litr	
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN32	Kvs 10	-
2	Výměník tepla stávající MAX 6.4	250	PN25 / PN16	DN80	-	ΔPmax=22
5	Měřič tepla	-	PN16	DN32	Qp 6	-

5	-	-	-
4	-	-	-
3	-	-	-
2	-	-	-
1	-	-	-
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:	Investor:
SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz	Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec

Vypracoval	Ing. Běhounek J.	<i>Běhounek</i>	Zakázkové číslo	22-034
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš	<i>Urban</i>	Datum	9.3.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	-

Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II
D4 – KNL
D4.2 – Objektové předávací stanice
D4.2.3 – PS253 – F – Mikrobiologie
D4.2.3.1 – Technologie

Obsah:	Poř. číslo :	Paré :
Technologické schéma	2	1