
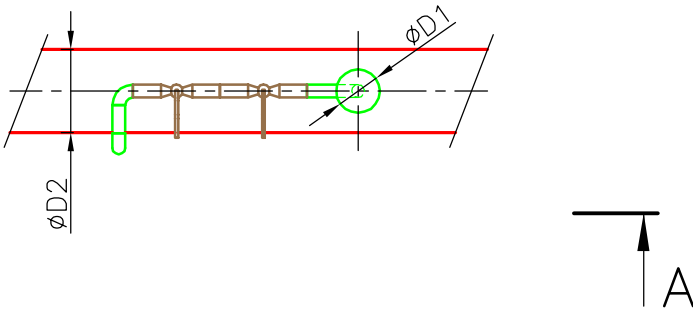


Odvzdušnění na
vertikálním potrubí



Odvzdušnění na
horizontálním potrubí

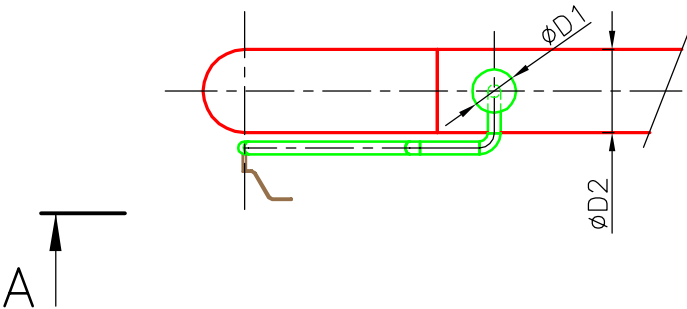

Sběrač vzduchu zvonový PN40
ON 13 2874 – DN80

ŘEZ A–A

Sběrač vzduchu zvonový PN40
ON 13 2874 – DN80

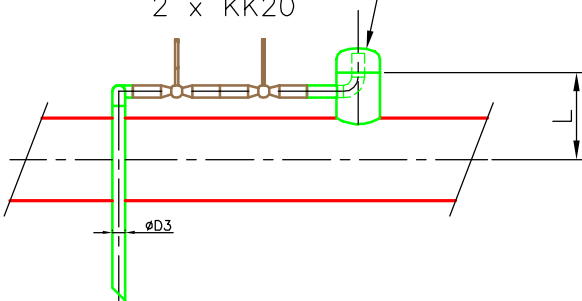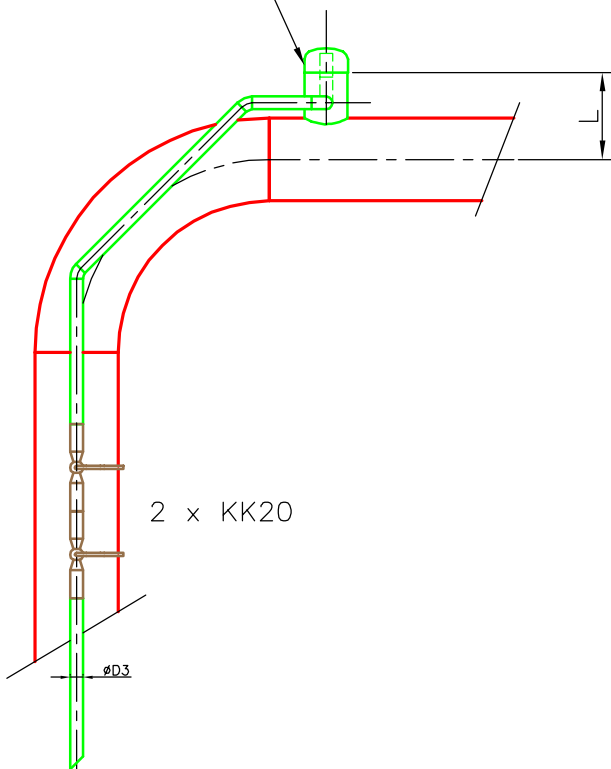

Vnější průměr trubky	Délka trubky vzdušníku	Pro potrubí	Odvzdušňovací potrubí
D1	L (mm)	D2	D3
DN80	min. 250	DN150 – DN100	DN20

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	2.1.2023	Úprava velikostí DN a popisu výkresu	Ing. Mrázek J.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Bc. Běhounek A.	<i>Běhounek</i>	Zakázkové číslo	22–034
			Datum	09.11.2022
Kontroloval	Ing. Běhounek J.	<i>BS</i>	Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 20
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D1 – Králův Háj – Kunratice D1.1 – InO 201.1 – Horkovod				
Obsah: Vzorové odvzdušnění			Poř. číslo : 9.2	Paré : 1