







Typ území  
Číslo Parcely

Zeleň		Zeleň		Vozovka		Zeleň		Zeleň		Zeleň		Zeleň		Zeleň	
Potok		Zeleň		Vozovka		Zeleň		Zeleň		Zeleň		Zeleň		Zeleň	
236		232	134/1	126/1	163/2	163/1	125	123	119	118	117	116	115	153/4	
		126/2				142/10									

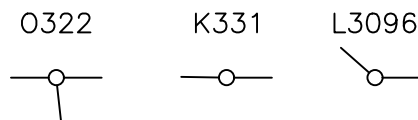

PS333 – VS1 Vesec

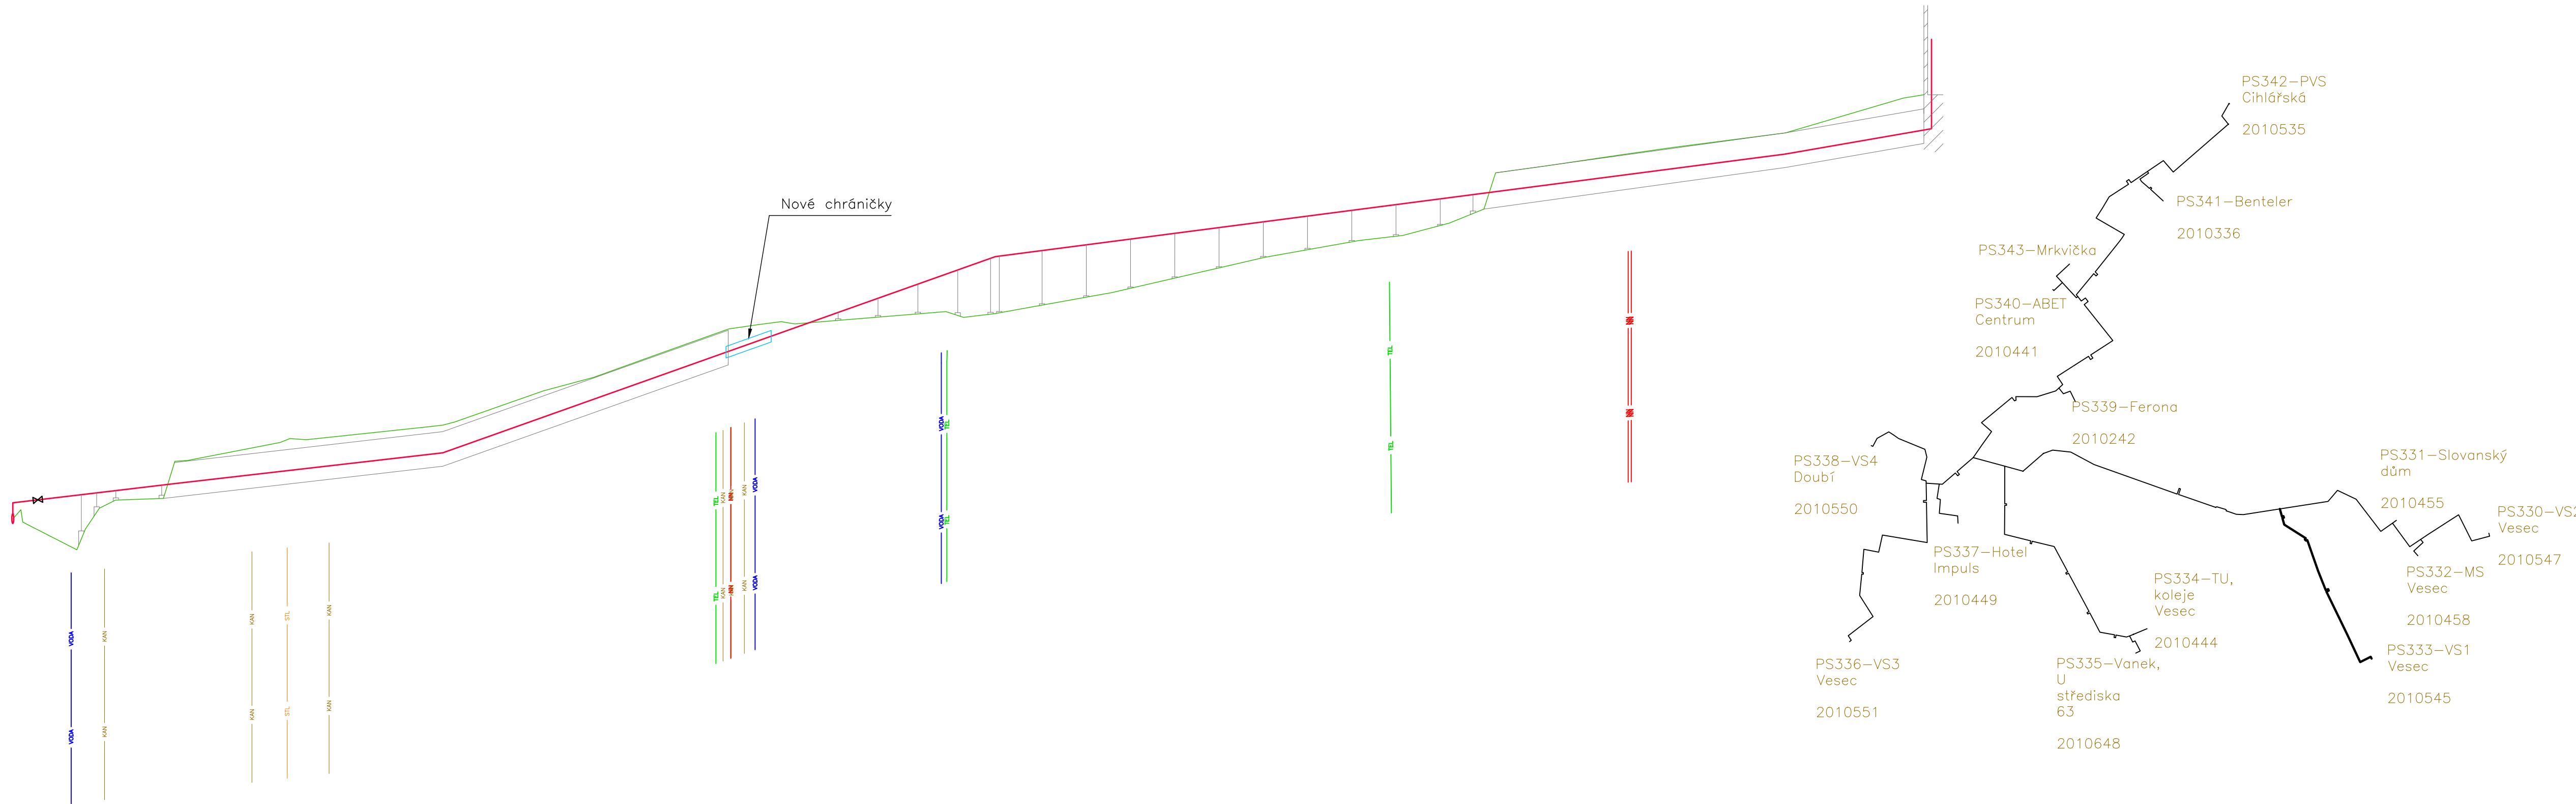

1 : 100  
1 : 500

Srovnávací rovina 365.00 m.n.m

Výška terénu [m.n.m]	377.50	377.77	377.00	377.52	381.42	385.57	386.12	387.02	387.11
Osa potrubí [m.n.m]	377.50	377.77	377.00	377.80	383.90	385.57	386.12	386.10	386.19
Vzdálenost lom. bodů [m]	11.26	9.82	34.84	71.84	102.76	15.32	2.66		
Spád potrubí [promile]	-23.7		-23.0	-71.0	-25.9	-34.7			
Průměr potrubí [mm]	ø88.9/200+ø88.9/180								
Hloubka výkopu [m]		0.83		0.97		0.80		1.17	1.17
Staničení	00.00	11.26	21.08	55.91	127.75	230.51	245.83	248.49	

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	2.3.2023	Doplnění sekčních armatur	Ing. Mrázek J.
2	27.2.2023	Sekční armatury	Bc. Běhounek A.
1	3.2.2023	Změna provedení nadzemní/podzemní	Bc. Běhounek A.
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: <b>SITEZ s.r.o.</b> Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: <b>Teplárna Liberec, a.s.</b> Tr. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.	Zakázkové číslo	22-067
Kontroloval	Ing. Běhounek J.	Datum	04.01.2023
Akce:		Stupeň	DPS
		Měřítko	1:100, 1:500
Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III D6 – Čihlářská – Vesec D6.1 – InO 301.1 – Horkovod			
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Podélný profil 6		7.6	1