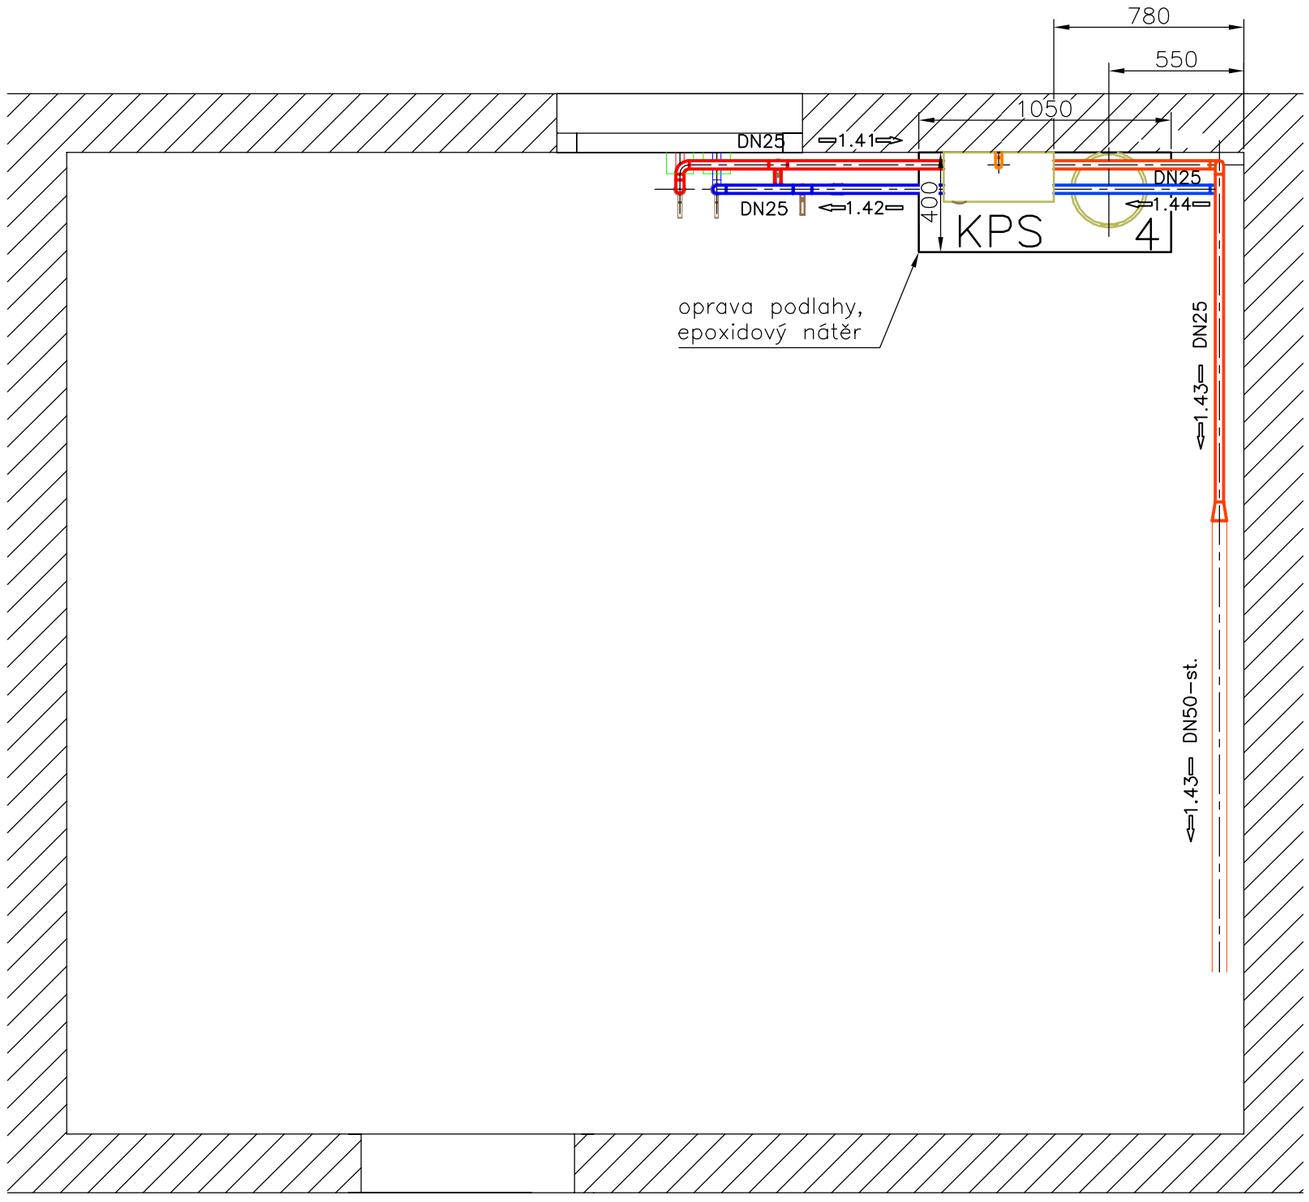

Legenda:

- 1.1 — Pojistné potrubí
- 1.11 — Expanzní potrubí
- 1.41 — Voda topná 125°C – primár
- 1.42 — Voda zpětná 60°C – primár
- 1.43 — Voda topná 75°C – sekundár
- 1.44 — Voda zpětná 55°C – sekundár

- – KK – Kulový kohout
- – KKV – Kulový kohout vypouštěcí
- – přírubový spoj

Legenda zařízení:

Poř. č.	Zařízení	Výkon kW	min. PN	DN	Průt./Obj. m3/h / litr	Tlak kPa
1	Regulační ventil s hav. funkcí, 0÷10V, 24 AC	-	PN16	DN15	Kvs=0,4	-
2	Výměník tepla, deskový	20	PN16 / PN6	DN25	-	ΔPmax=20
3	Oběhové čerpadlo	0,013	PN6	DN25	Q=0,9	30
4	Tlaková expanzní nádoba	-	PN6	DN20	V=25	-
5	Měřič tepla	-	PN16	DN20	Qp 0,6	-

POZN.: Poz. 1–3 a 5 součástí KPS

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval
5	–	–	–
4	–	–	–
3	–	–	–
2	–	–	–
1	5.4.2023	Doplnění opravy podlahy	Rambousková

Zhotovitel:
SITEZ s.r.o.
Novoveská 3370
415 01 Teplice
www.sitez.cz

Investor:
Teplárna Liberec, a.s.
Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a
460 01 Liberec

Vypracoval	Škrabal Jindřich		Zakázkové číslo	22–055
			Datum	23.1.2023
Kontroloval	Ing. Urban Tomáš		Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 25

Akce:

Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III
D6 – VS Cihlářská – Vesec
D6.2 – Objektové předávací stanice
D6.2.6 – PS336 – 1648 – U Střediska 63
D6.2.6.1 – Technologie

Obsah:

Dispozice

Poř. číslo : 3

Paré : 1