




Vozovka – asfalt

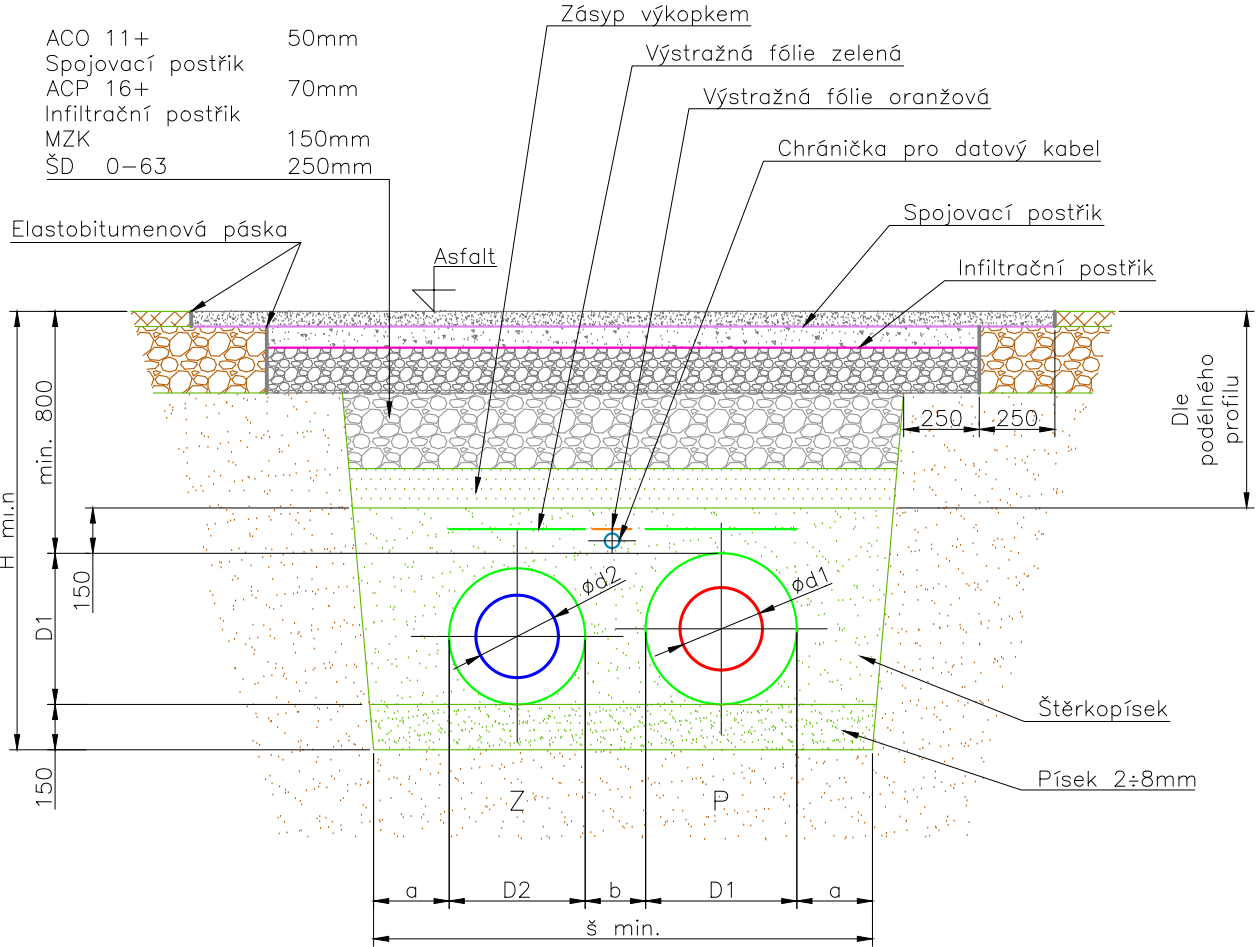

Chodník – asfalt

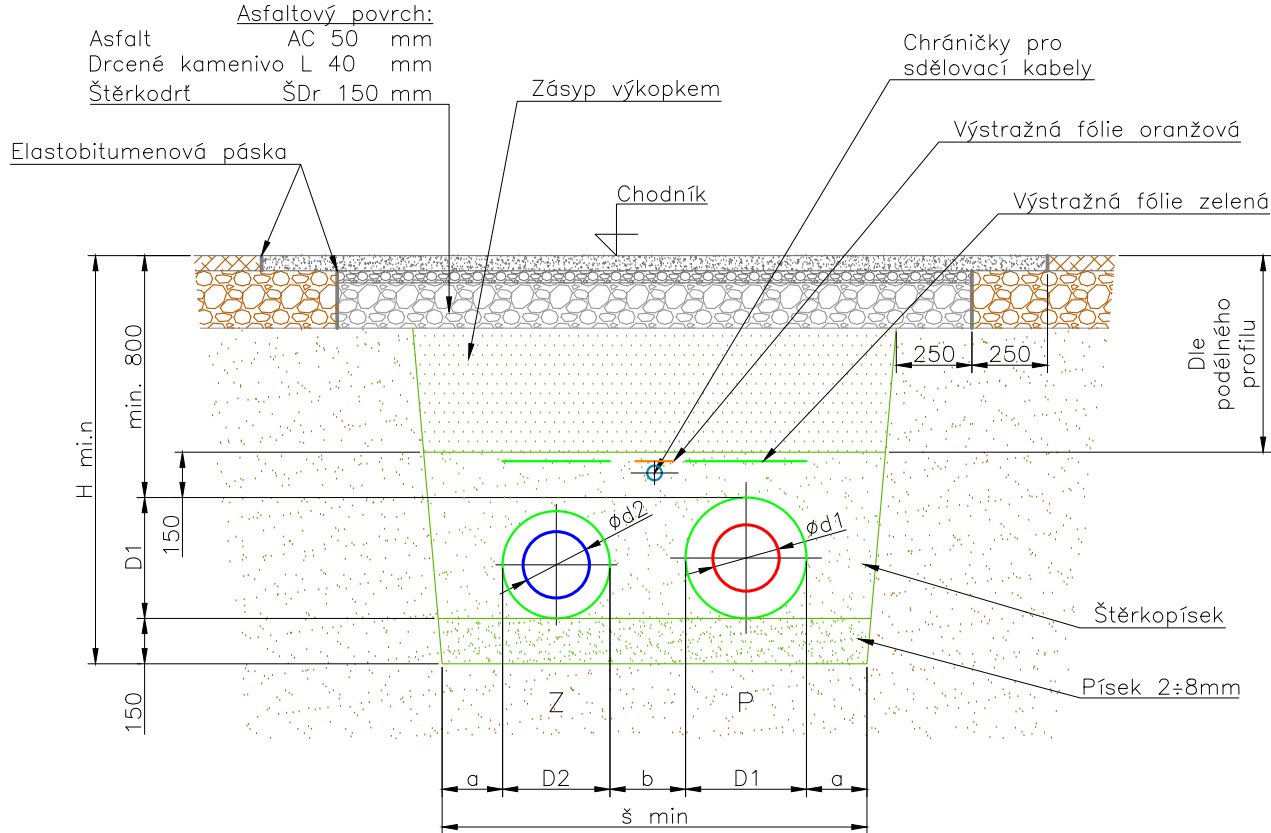


Chodník – zámková dlažba

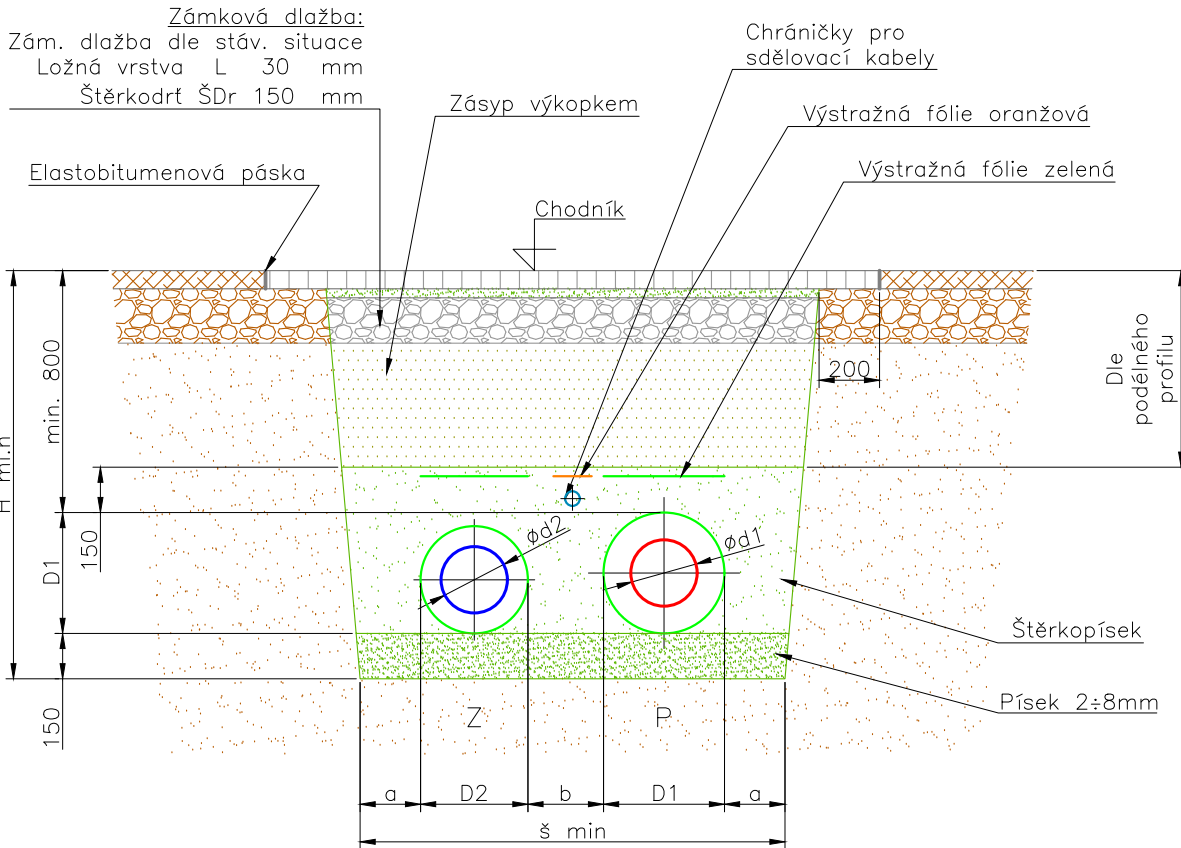


Chráněčky pod ulicí Na Bídě

Řez chráněčky DN1000

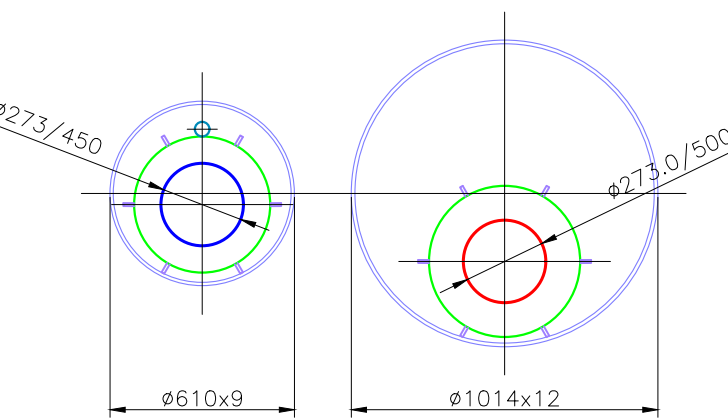


Chráněčky pod ulicí Jablonecká


Řez chráněčky DN500

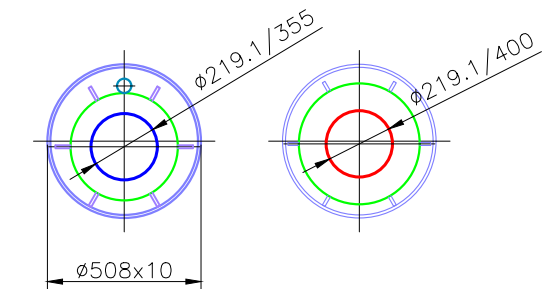


Tramvajová trať

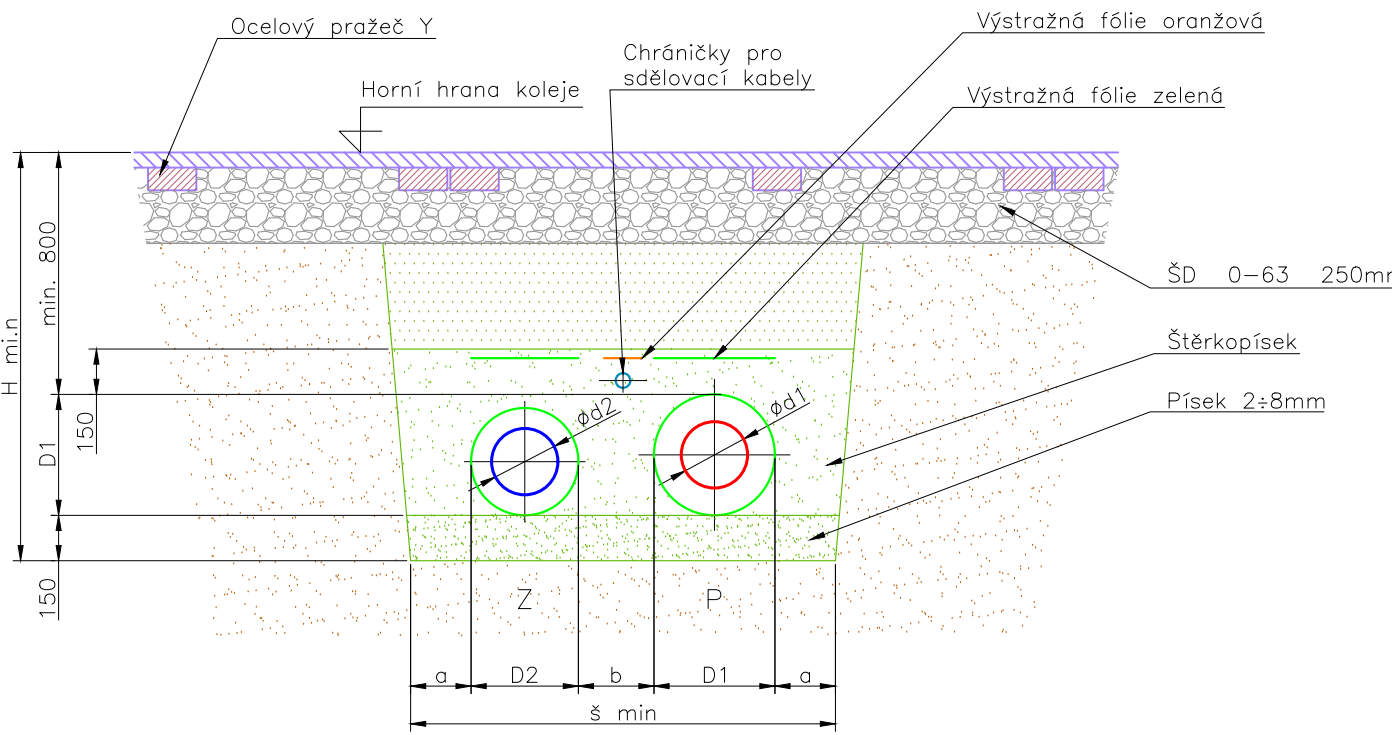

Chodník – beton

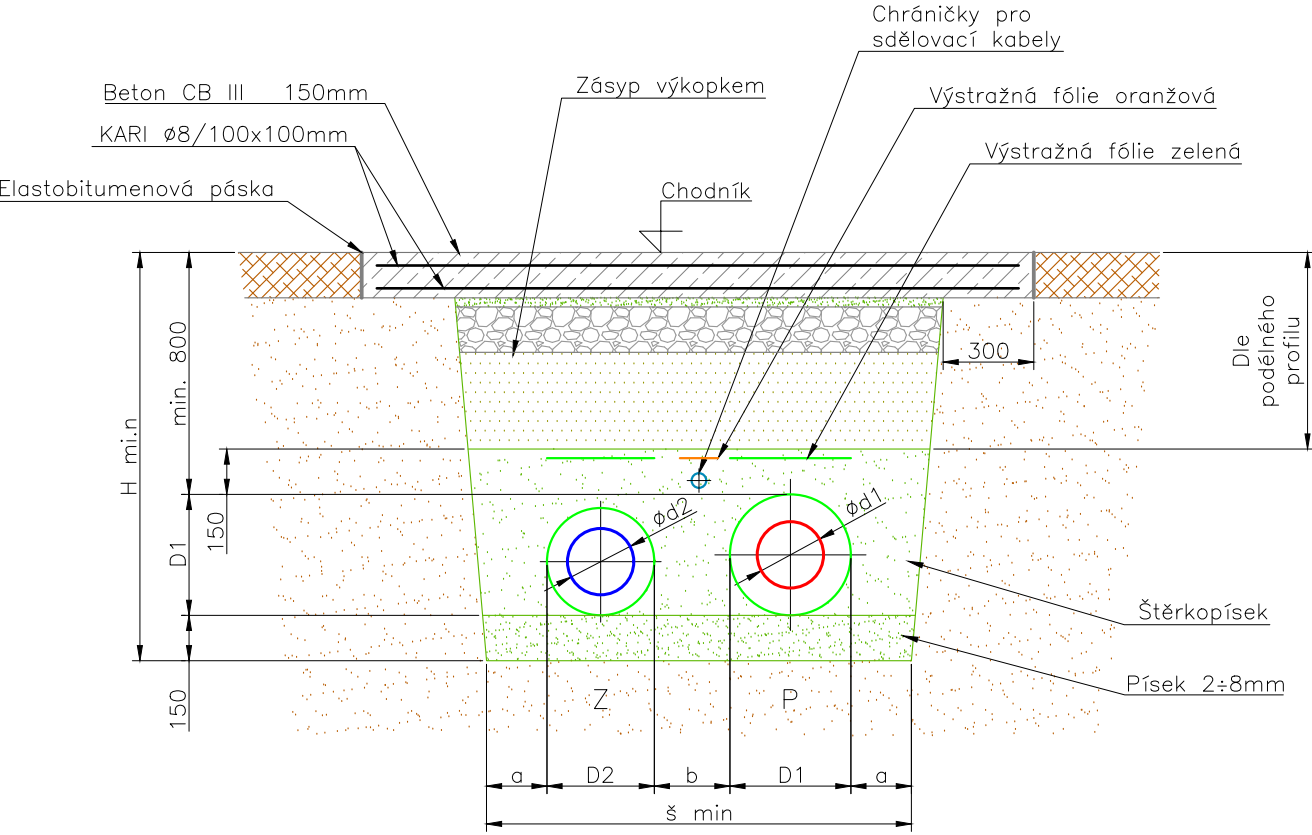




Zeleň

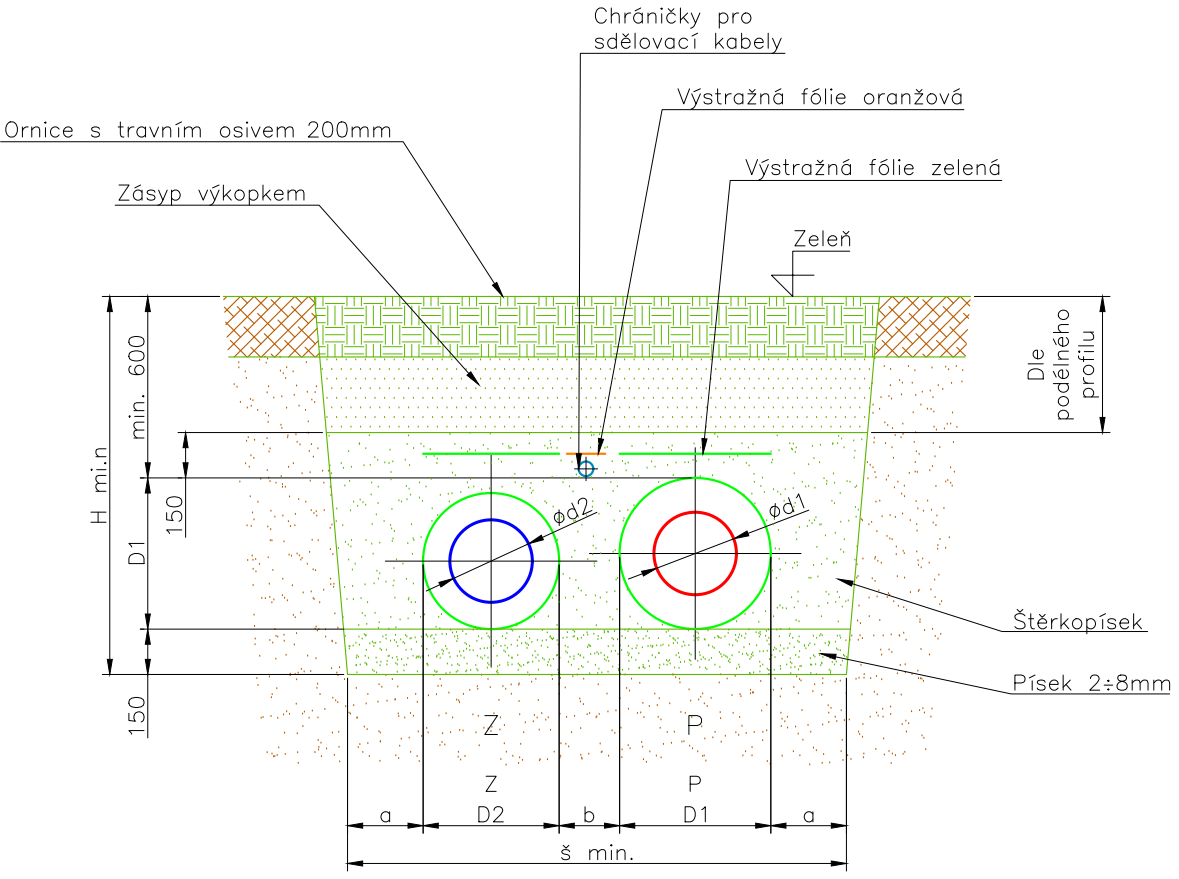

Minimální hloubka a šířka výkopů pro chodník a vozovku							
DN	d1	D1	D2	a	b	Hmin	š
32	42.4	140	125	200	200	1090	865
65	76.1	180	160	200	200	1130	940
80	88.9	200	180	200	200	1150	980
100	114.3	250	225	200	250	1200	1125
200	219.1	400	355	200	250	1350	1405
250	273	500	450	200	250	1450	1600
300	323.9	560	500	200	250	1510	1710

Minimální hloubka a šířka výkopů pro zeleň							
DN	d1	D1	D2	a	b	Hmin	š
32	42.4	140	125	200	200	1090	865
65	76.1	180	160	200	200	1130	940
80	88.9	200	180	200	200	1150	980
100	114.3	250	225	200	250	1200	1125
200	219.1	400	355	200	250	1350	1405
250	273	500	450	200	250	1450	1600
300	323.9	560	500	200	250	1510	1710

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby. Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.			
3	–	–	–
2	24.6.2024	Úprava chráněčky pro datový kabel	Bc. Běhounek
1	3.5.2024	Přidány průměry DN80, DN100	Švarcbach
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval
Zhotovitel:		Investor:	
 SITEZ s.r.o.		Teplárna Liberec, a.s.	
Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum
Akce:		Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II	
Obsah:		D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj	
Vzorové příčné řezy 1		D3.1 – InO 201.3 – Horkovod	
Poř. číslo:		Paré:	
6.1		1	