
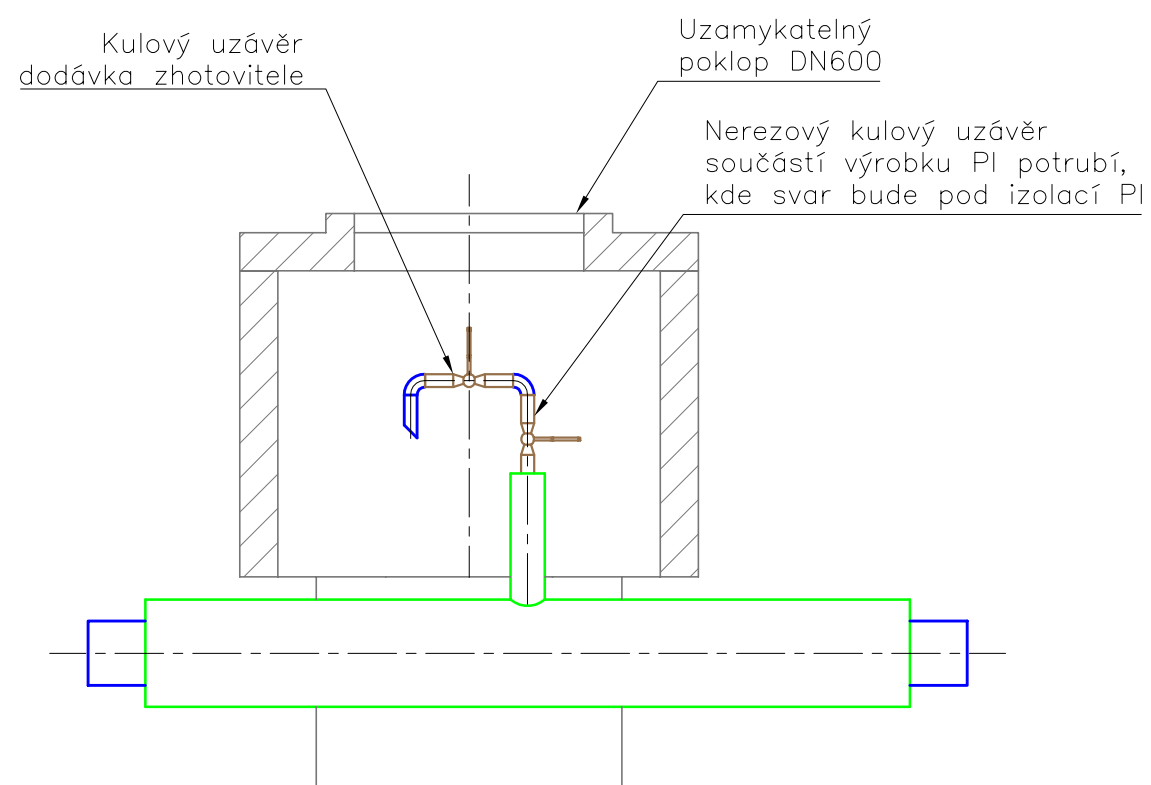


ŘEZ B-B

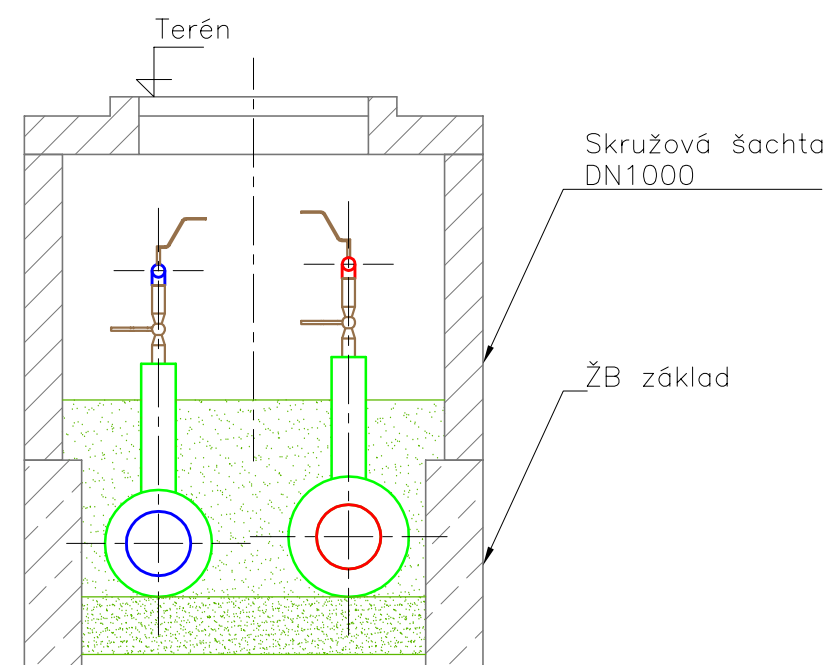

ŘEZ A-A






Výkres je platný pro dimenze potrubí DN25 – DN150

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.

Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel:		Investor:	
 Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec	
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum
Akce:		Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II	
		D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj	
		D3.1 – InO 201.3 – Horkovod	
Obsah:		Poř. číslo :	Paré :
Kombinované armatury 1		9.1	1