
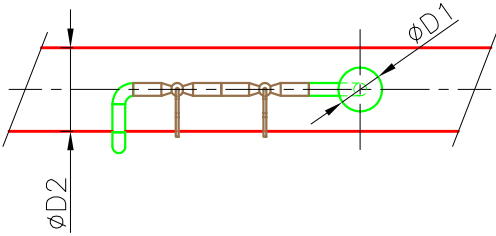


Odvzdušnění na
vertikálním potrubí



Odvzdušnění na
horizontálním potrubí

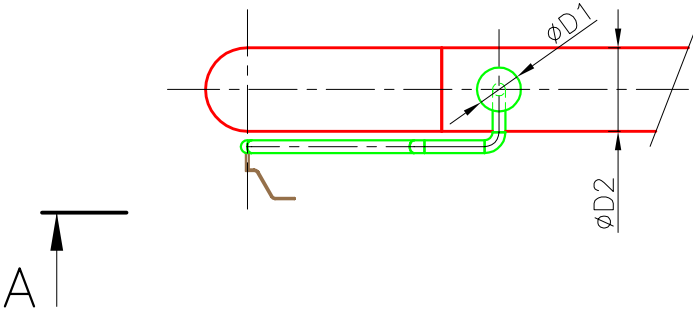

Sběrač vzduchu zvonový PN40
ON 13 2874 – DN100 (DN80)

ŘEZ A–A

Sběrač vzduchu zvonový PN40
ON 13 2874 – DN100 (DN80)

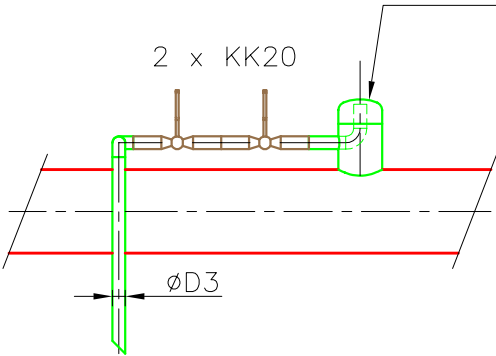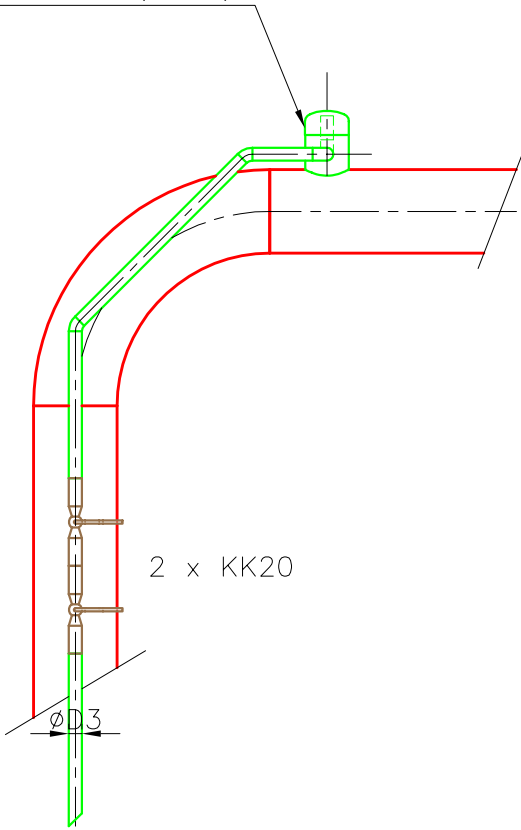

Tato dokumentace slouží pouze pro výběr dodavatele stavby.
Před realizací stavby je nutné zpracovat realizační dokumentaci stavby.

3	–	–	–
2	–	–	–
1	–	–	–
Číslo revize	Datum	Popis změny	Vypracoval

Zhotovitel: SITEZ s.r.o. Novoveská 3370 415 01 Teplice www.sitez.cz		Investor: Teplárna Liberec, a.s. Tř. Dr. Milady Horákové 641/34a 460 01 Liberec		
Vypracoval	Ing. Mrázek J.		Zakázkové číslo	22 – 034
Kontroloval	Ing. Běhounek J.		Datum	15.11.2023
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1 : 20
Akce: Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II D3 – Teplárna – VS2_Bída_Králův Háj D3.1 – InO 201.3 – Horkovod				
Obsah: Kombinované armatury 3			Poř. číslo :	Paré :
			9.3	1

Vnější průměr trubky	Délka trubky vzdušníku	Pro potrubí	Odvzdušňovací potrubí
D1	L (mm)	D2	D3
DN100	min. 250	DN300 – DN200	DN25